



„FLORIAN”

BIURA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
WROCLAW, ul. Owsiana 4-6, tel. 071 367-80-68; 071 367-80-69

(pieczęć Zakładu Kominarskiego)

SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG KOMINIARSKICH
we Wrocławiu

REJONOWY ZAKŁAD Nr 3/WR
50-008 Wrocław, ul. T. Kościuszki 69A
tel./fax 71 341-93-26

Wrocław

, dnia 19.01.2017 r.

OPINIA 064461

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Sienkiewicza 112 m 12 nr w we Wrocławiu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez: Wrocławskie Mieszkania Sp z o.o

ul. Mikołaja Reja 53 - 55

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego

Pana Tadeusz Żółkiewicz, Krzysztof Rybacki w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³.

2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³.

~~3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³.~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Opinie wykonano dla Wrocławskie Mieszkania Sp z o.o

Wentylacja wywiewna kuchni m 12 podłączona jest do drożnego przewodu kominowego nr A. Dla wentylacji wywiewnej WC, proponuje się wykonanie niezależnego przewodu kominowego nr 1 z materiału niepalnego, ocieplonego i wyprowadzić na przepisową wysokość ponad dach. Na podłączenie pieca kaflowego w pokoju m 12, proponuje się wykonanie niezależnego przewodu kominowego nr 2 z materiału żaroodpornego, ocieplonego i wyprowadzić przez strop na przepisową wysokość ponad dach.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo budowlane z dnia 3.08.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 r.).

Opinię sporządzono w 2. egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: użytkownika

i Sp-ni "FLORIAN"

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Dokumentacja techniczna sporządzona przez służbę kominarską Spółdzielni „Florian” nie może być wykorzystana do innych celów bez zgody autora.
3. Niepotrzebne skreślić.

OPINIODAWCA

(uprawniony mistrz kominarski)


Uprawniony

MISTRZ KOMINIARSKI

Wpisany do Rejestru pod nr 30/WR

Krzysztof Rybacki

Szkic orientacyjny:

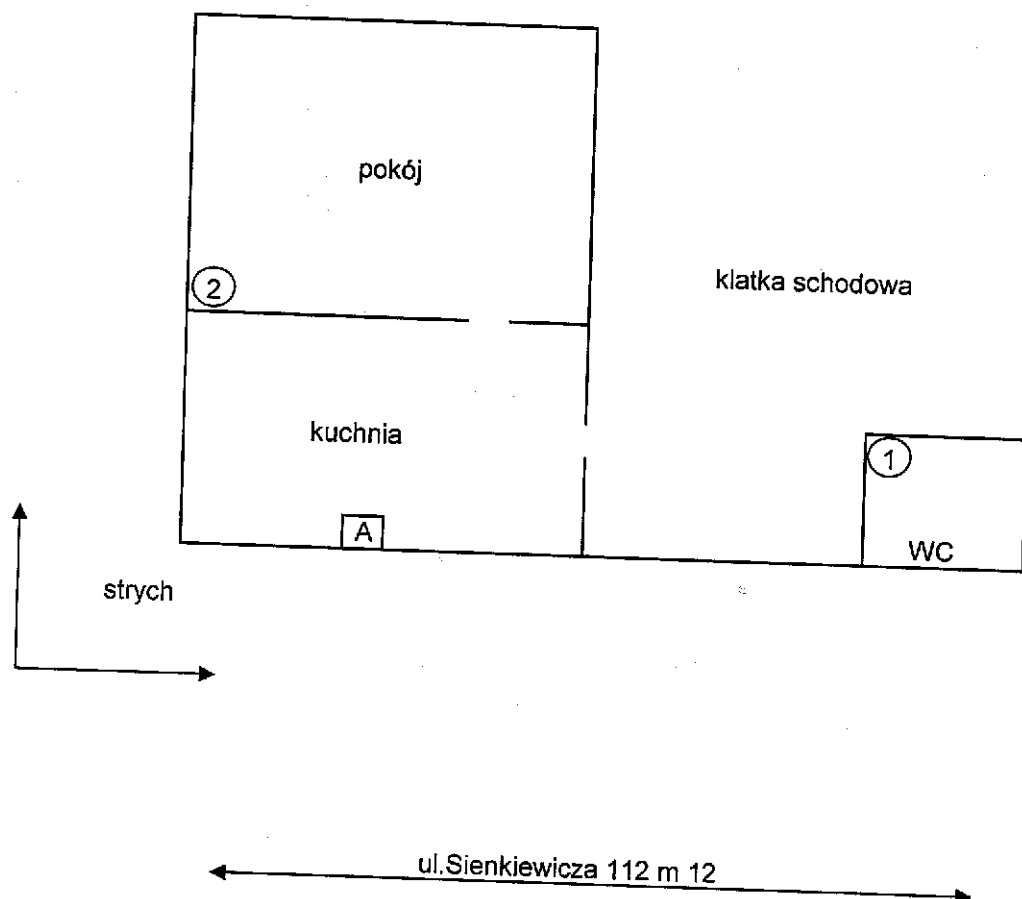

- A - Wentylacja wywiewna kuchni m 12
1 - Proponowany na wykonanie dla wentylacji wywiewnej WC m 12
2 - Proponowany na wykonanie dla pieca kaflowego w pokoju m 12

Upoważniony
MISTRZ KOMINIARSKI
Wpisany do Rejestru pod nr 30/WR

Krzysztof Rybacki

.....
Pieczęć i podpis opiniodawcy