



„FLORIAN”

BIURA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

WROCLAW, ul. Owsiana 4-6, tel. 071 367-80-68; 071 367-80-69

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)

**Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich
we Wrocławiu**

Rejonowy Zakład Nr 12/WR
50-254 Wrocław, ul. B. Chrobrego 8-10
Tel. 71 322 19 94

Wrocław, dnia 02.12.2016 r.

OPINIA 063131

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Sołtysowicka nr 51/1 w e Wrocławiu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Wojciech Zmuda + Prac.RZK w celu:

1. Wskazanie przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyn wadliwego działania urządzeń³.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Dotyczy : zlecenie nr 1 /BOK8/K/2016.

Do przewodu kominowego nr 4 proponuje się podłączyć piec kaflowy w pokoju-- przewód kominowy jest drożny i sprawny.

Brak wolnych przewodów kominowych na podłączenie wentylacji wywiewnej kuchni - proponuje się zaprojektować i wykonać przewód wentylacyjny po ścianie zewnętrznej budynku ponad dach budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zaprojektować i wykonać wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną.



Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 r.).

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
1 egz dla RZK-12

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 05.12.2016 podpis

SPECJALISTA
Teresa Ducher

Uwagi:


1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Dokumentacja techniczna sporządzona przez służbę kominiarską Spółdzielni „Florian” nie może być wykorzystana do innych celów bez zgody autora.
3. Niepotrzebne skreślić.

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)
nr dypl. mistrzowskiego 1839

Wojciech Zmuda

Pieczęć i podpis

Szkic orientacyjny:

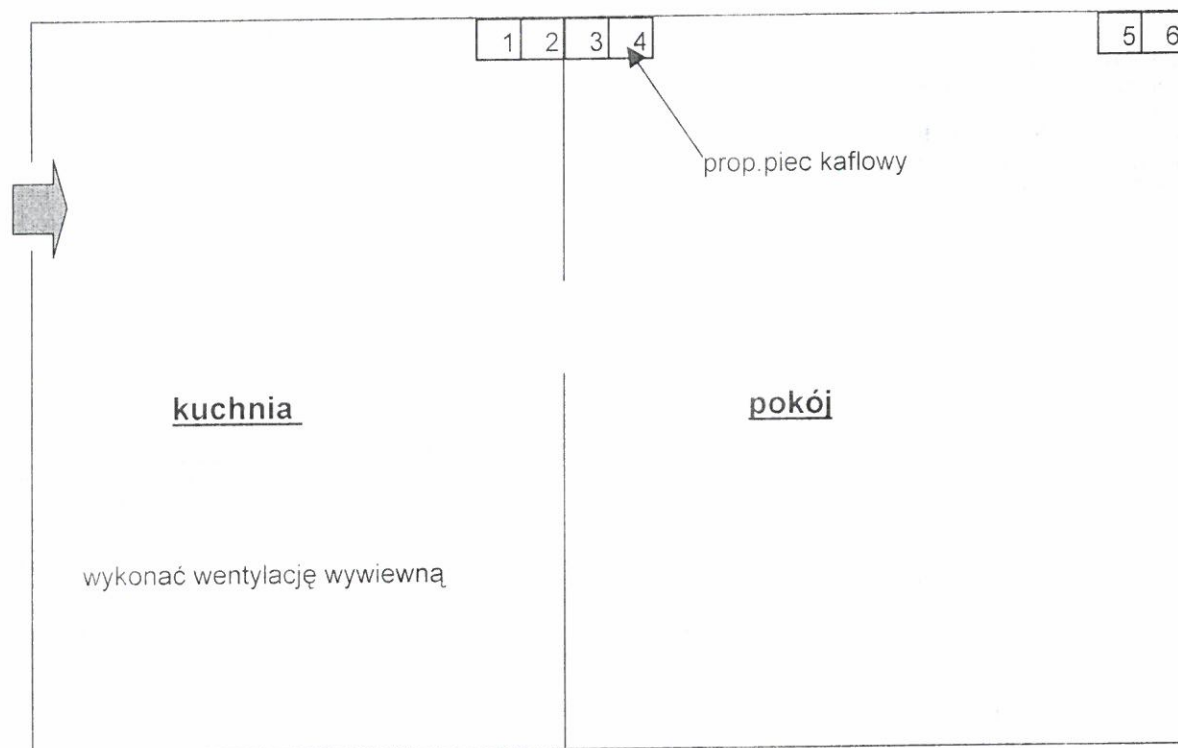

Wrocław ul. Sołtysowicka 51 m.1 parter

Opis :

- 1- wolny - 7m
- 2- piec stałopalny m.3 lp
- 3- piec stałopalny m.5 lp
- 4- piec kaflowy pokój m.8 IIp+ proponowany na podłączenie pieca kaflowego m.1 parter - przewód drożny
- 5- piec kaflowy m.14 IIIp - ost.kond.
- 6- wentylacja kuchni m.14 IIIp - ost.kond.

Uprawniony
MISTRZ KOMINIARSKI
nr dypl. mistrzowskiego 1839

Wojciech Zmuda

Pieczęć i podpis opiniodawcy