


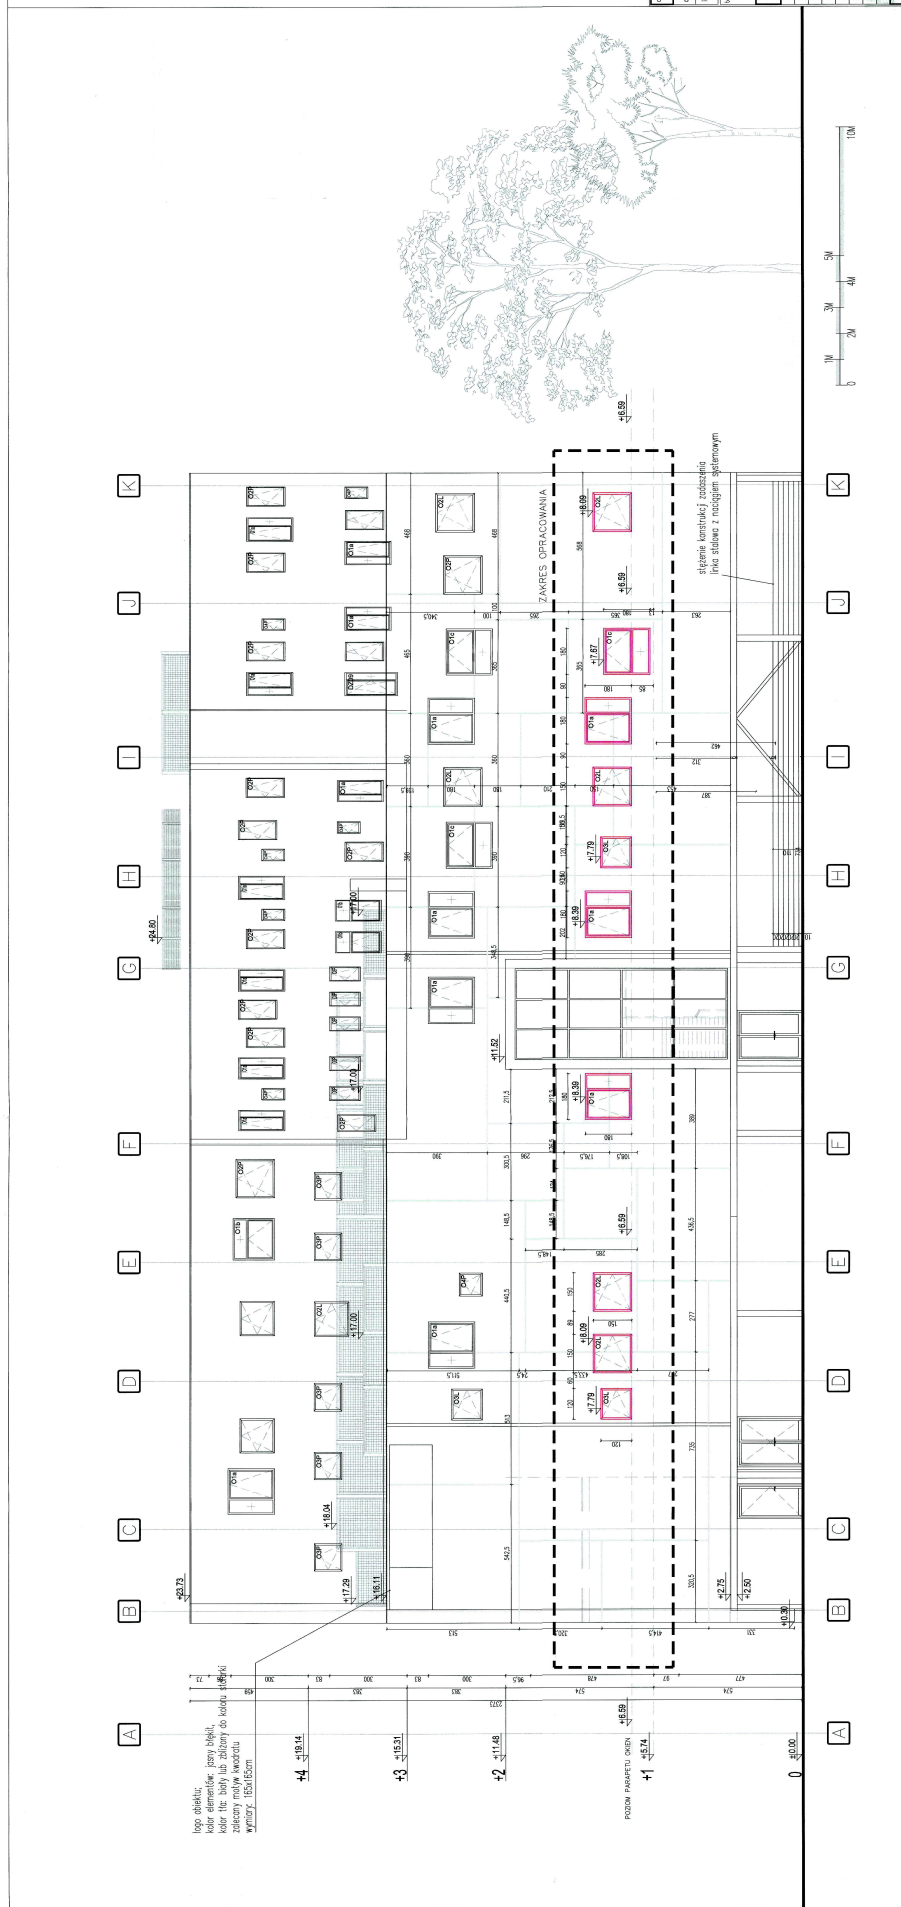

logo obiektu;
kolor elementów szary biały,
kolor linii szary lub zielony do koloru szarego
wskazywać na istniejącą

+4 +19.14

+3 +15.31

+2 +11.48

POZIOM PARAMETRY OKIEN
+1 +5.74

0 +0.00

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K



LEGENDA



OGRA NADZIWIENIOWANIE

ZAKRES OPRACOWANIA

OGRA NADZIWIENIOWANIE

ZAKRES OPRACOWANIA

OGRA NADZIWIENIOWANIE

ZAKRES OPRACOWANIA

OGRA NADZIWIENIOWANIE

ZAKRES OPRACOWANIA

OGRA NADZIWIENIOWANIE

ZAKRES OPRACOWANIA

OGRA NADZIWIENIOWANIE

ZAKRES OPRACOWANIA

OGRA NADZIWIENIOWANIE

ZAKRES OPRACOWANIA

OGRA NADZIWIENIOWANIE

ZAKRES OPRACOWANIA

OGRA NADZIWIENIOWANIE

ZAKRES OPRACOWANIA

OGRA NADZIWIENIOWANIE

ZAKRES OPRACOWANIA

OGRA NADZIWIENIOWANIE

ZAKRES OPRACOWANIA

OGRA NADZIWIENIOWANIE

ZAKRES OPRACOWANIA

OGRA NADZIWIENIOWANIE

ZAKRES OPRACOWANIA

OGRA NADZIWIENIOWANIE

ZAKRES OPRACOWANIA

OGRA NADZIWIENIOWANIE

ZAKRES OPRACOWANIA

OGRA NADZIWIENIOWANIE

ZAKRES OPRACOWANIA

OGRA NADZIWIENIOWANIE

ZAKRES OPRACOWANIA

OGRA NADZIWIENIOWANIE


ZAKRES OPRACOWANIA

OGRA NADZIWIENIOWANIE

ZAKRES OPRACOWANIA

OGRA NADZIWIENIOWANIE

ZAKRES OPRACOWANIA




1. WSZYSTKIE WYMAGANIA SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. wszystkie niejasności wycofać z projektem

[illegible]



OPIS WYKONANIA

NADPROŻA STALOWE



Nd-3 sz.t.2	2C140
Nd-2 sz.t.11	L=1500 2C140
Nd-1 sz.t.9	L=1800 2C160 L=2100



Nd-2 Nd-3

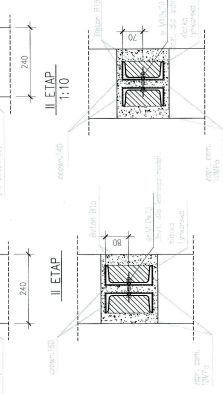


NA09B007E Nd-1

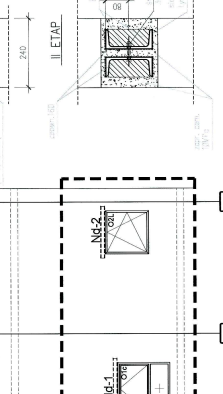


EI EWAC:IA W OSI "2"

OPIS NADPRÓŻY

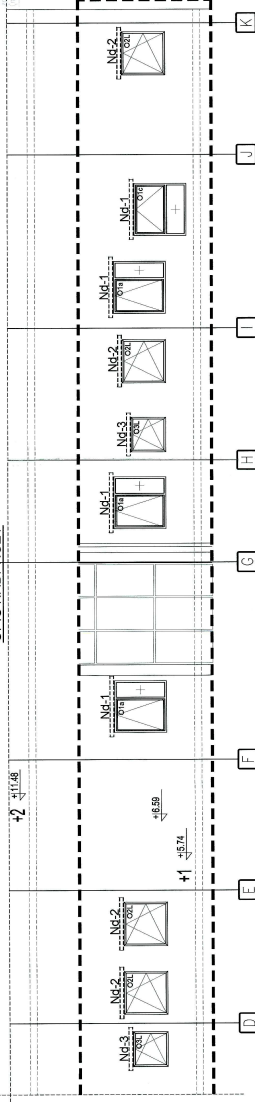

EWAC:IA W OSI "K"

OPIS NADPROŻY
1:100

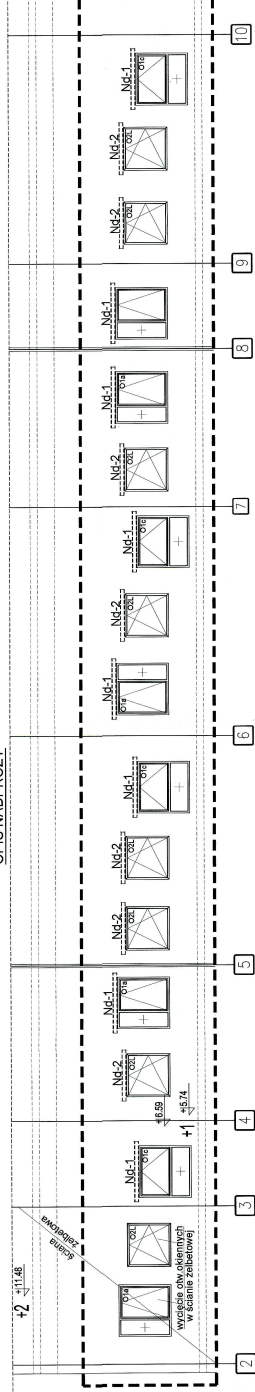

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

Iskai skaitis	Frakcija	Daugdab. mm	Jedn.	1 izturis virslojy	na 1 element virslojy
2	C160	2100	18,8	39,5	79,0
				Razum	79,0
Calcolata masa šali dī 1 sat vrsloj 79,0					
Calcolata masa šali dī 9 sat vrsloj 710,6					
2	C140	1800	16,0	28,8	57,6
				Razum	57,6
Calcolata masa šali dī 1 sat vrsloj 57,6					
Calcolata masa šali dī 1 sat vrsloj 632,8					
2	C140	1500	16,0	24,0	48,0
				Razum	48,0
Calcolata masa šali dī 1 sat vrsloj 48,0					
Calcolata masa šali dī 2 sat vrsloj 96,0					
Masa šali vrsloj 1440,2 kg					

STAL PROFILOWA: S235 (St3S)

[illegible]

[illegible]










Moc zainstalowana (nowoprojektowana)
Współczynnik jednoczesności
nakładania się szczyłow obciążeń
Moc szczytowa
Prąd obliczeniowy In
Prąd znam. zabezpieczenia Ib > 1,25In

— piëtro |

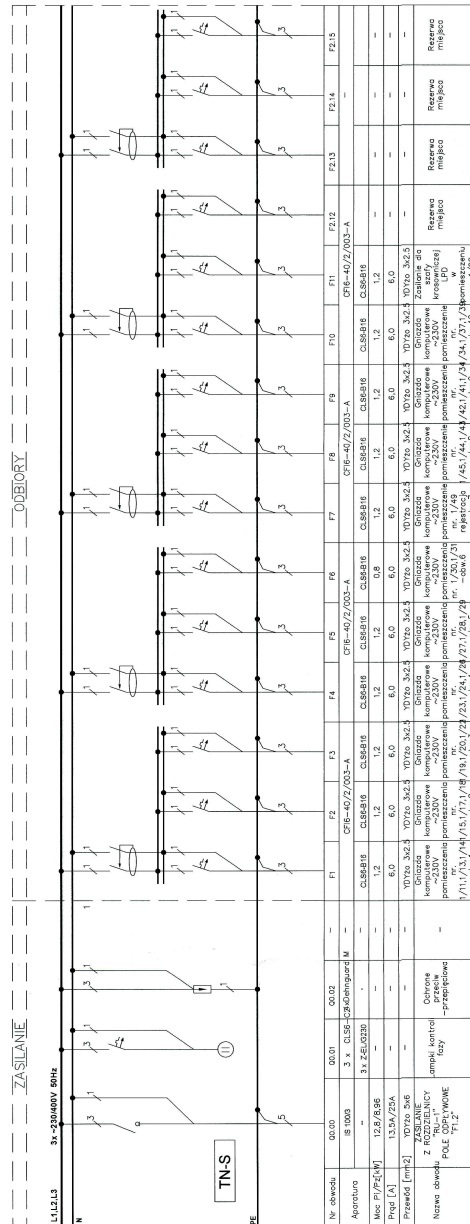

ZASILANIA SAMOUCZYNI



W rozdzielni pozostał: 3% zapasu miejsca.
Rozdzielnica i wyposażenie produkcji Modeler lub równoważne jakościowo.
Układ sieci T.N-S z samoczynnym wyłączaniem zasilania.
Wyposażenie przewodów z rozdzielnicą od góry. Kabel
zasilający wprowadzony także od góry.

OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V
PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM

ODPOWIEDNI STOPIEN "IP"

ZASLANIA

ROZŁĄCZNIK
IZOLACYJNY

WYŁĄCZNIK
INSTALACYJNY

STYCZNIK
INSTALACYJNY

OGRANICZNIK ROZŁĄCZNIK BEZBIECZNIKOWY

PRZEPISZ

WMACZNIK WMACZNIK

WŁĄCZNIK
RÓŻNICOWO-PRĄDOWY

IZYHOJONIA SPECIALISTYCZNA + PÓZ "LEX-TRANS" W BUDYNKU

RAFFI®
ALTERNATIVE SPECIALLY TUNED & FULL LEAK™ TRAINING W/ DVD INTRO

UL. NAMYSZCZYSKA 8, 50-304 WROCLAW

OL NANTICUMBERA 6, 30-304 BRIDGEMAN

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
50-343 Wrocław, ul. M. Reja 53-55

stodium:	silurhuzee in veldje us-ku mncu 1836
----------	--

ZEBUDOWA CZĘŚCI I PEŁNIA NA PRZETOCENIE
REGALISTYCZNĄ DLA PODMIOTU LECZNICZEGO ZESPÓŁ USŁUG

DYCZNYCH "LEK-TRANS" ■ BUDYNKU "GRAFIT"

ART
VILLART BOGDAN KOŁTONSKI
ul. R. Traugotta 57/59, 50-417 Wrocław

Mr. B. Magallon 31/26, 52-411 1000
 Tel./Fax: 71-33-68-344 mol:buro@elijo

URIA I KOORDYNACJA	100	100
--------------------	-----	-----


podpis:	nr. tel:	230/99/00.W
asystent mgr inż. arch. Bogdan Koftowski		

LEKTORZYNA	19 100%

int. Henryk Płonka	183/79/WEPP	podpis
--------------------	-------------	--------

mgr inż. Jacek Wrzesiński	nr opz:	podpis:
	34/85 A/W	

JEDNOBIEGUNOWY ROZDZIELNICY RUP

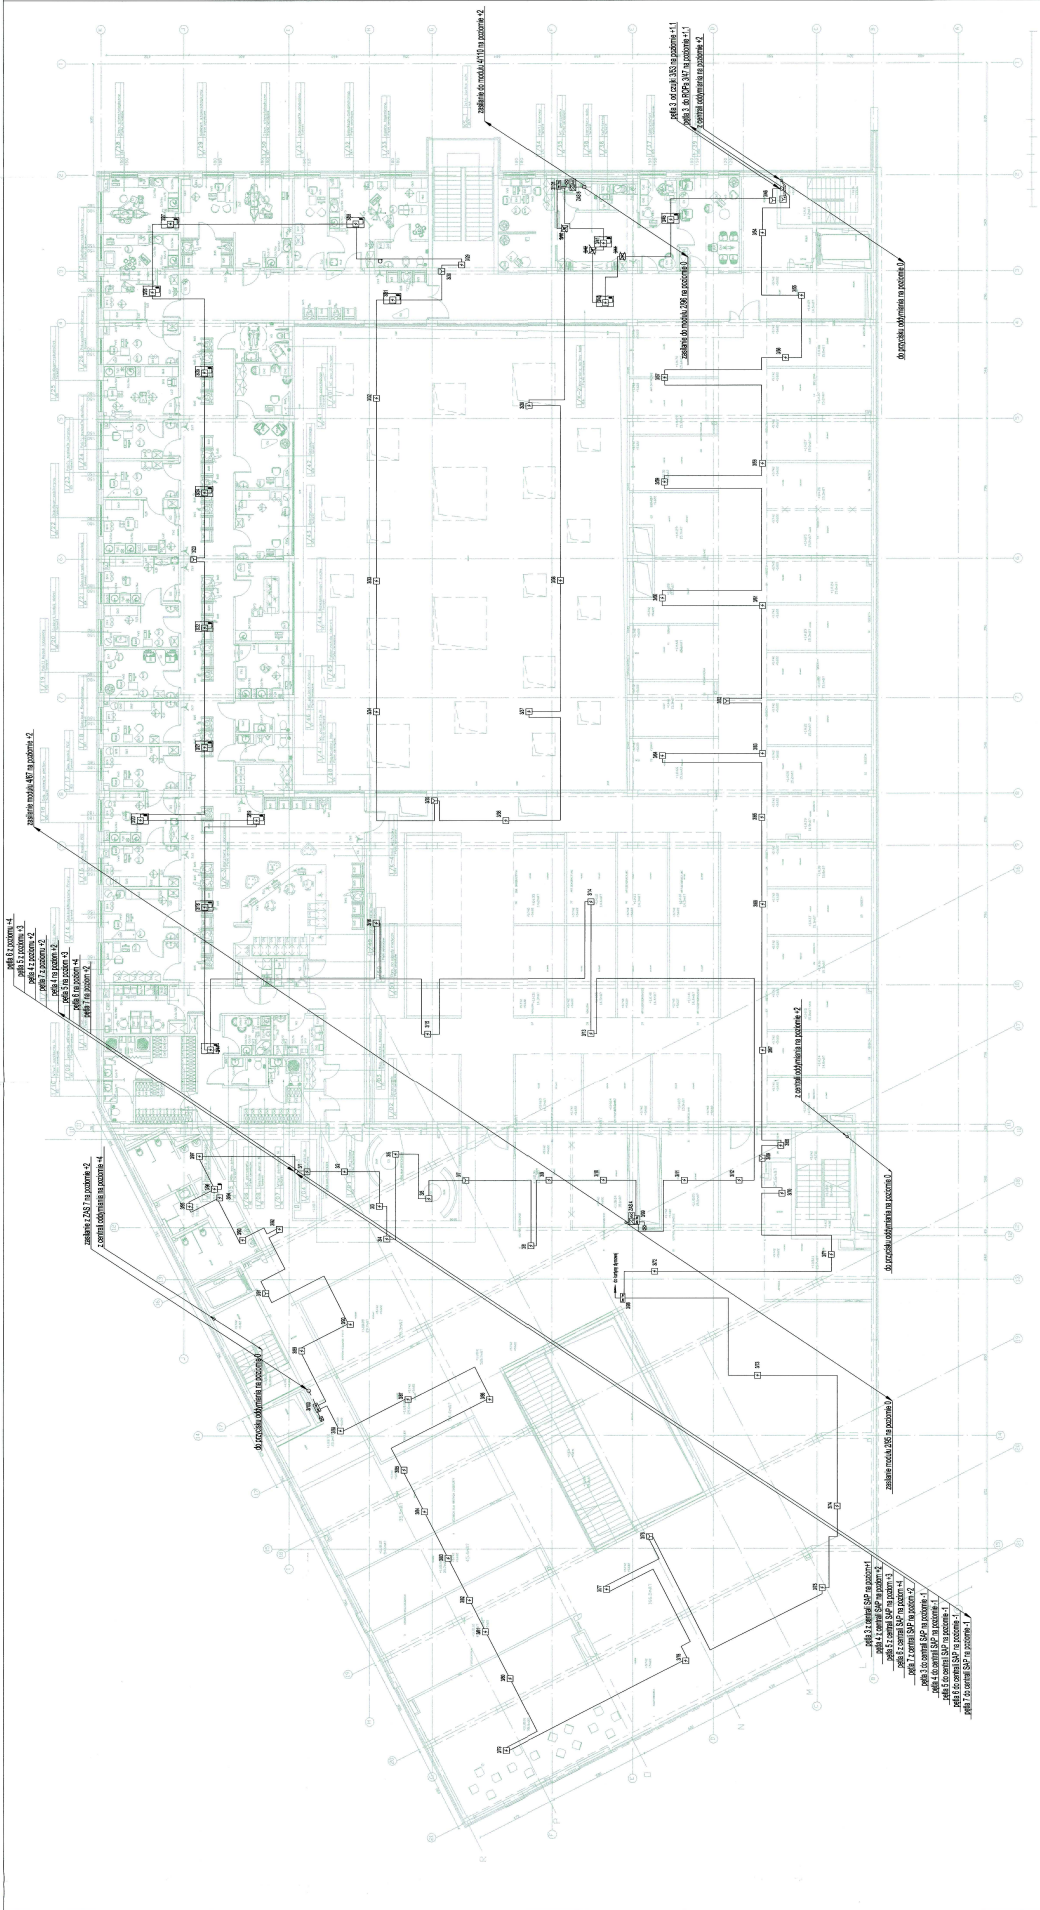

SYMBOLE I OZNACZENIA	
	Centrala oddymiania
	Przycisk oddymiania
	Sifonnik
	Przycisk przemiatrzenia
—	Kabel YnTKSekw. 1x2x0,8
—	Kabel HTKShew. 5x2x0,8 PH90
—	Kabel HD03 3x2,5

Symboly a rozsvietenie	Centrálna anténa
	Opravný kód pre dielu
	Opravný kód pre dielu na vstrekovanie
	Reparácia narušenej potrubnej (ROP)
	Model 200i 4x4
	Model 200i 4x4
	Model 4x4
	Model 4x4
	Model 4x4
	Klasa potrubnej izolácie potrubí
	Záver
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4
	100i 4x4

UWAGA:

Opłuczyna czujnika dymu pozostaje nad stropem podwieszanym, należy zastosować dodatkowo wskaźnik zadziałania czujki zgodny z normą DIN 14623

Official

[illegible]