RG

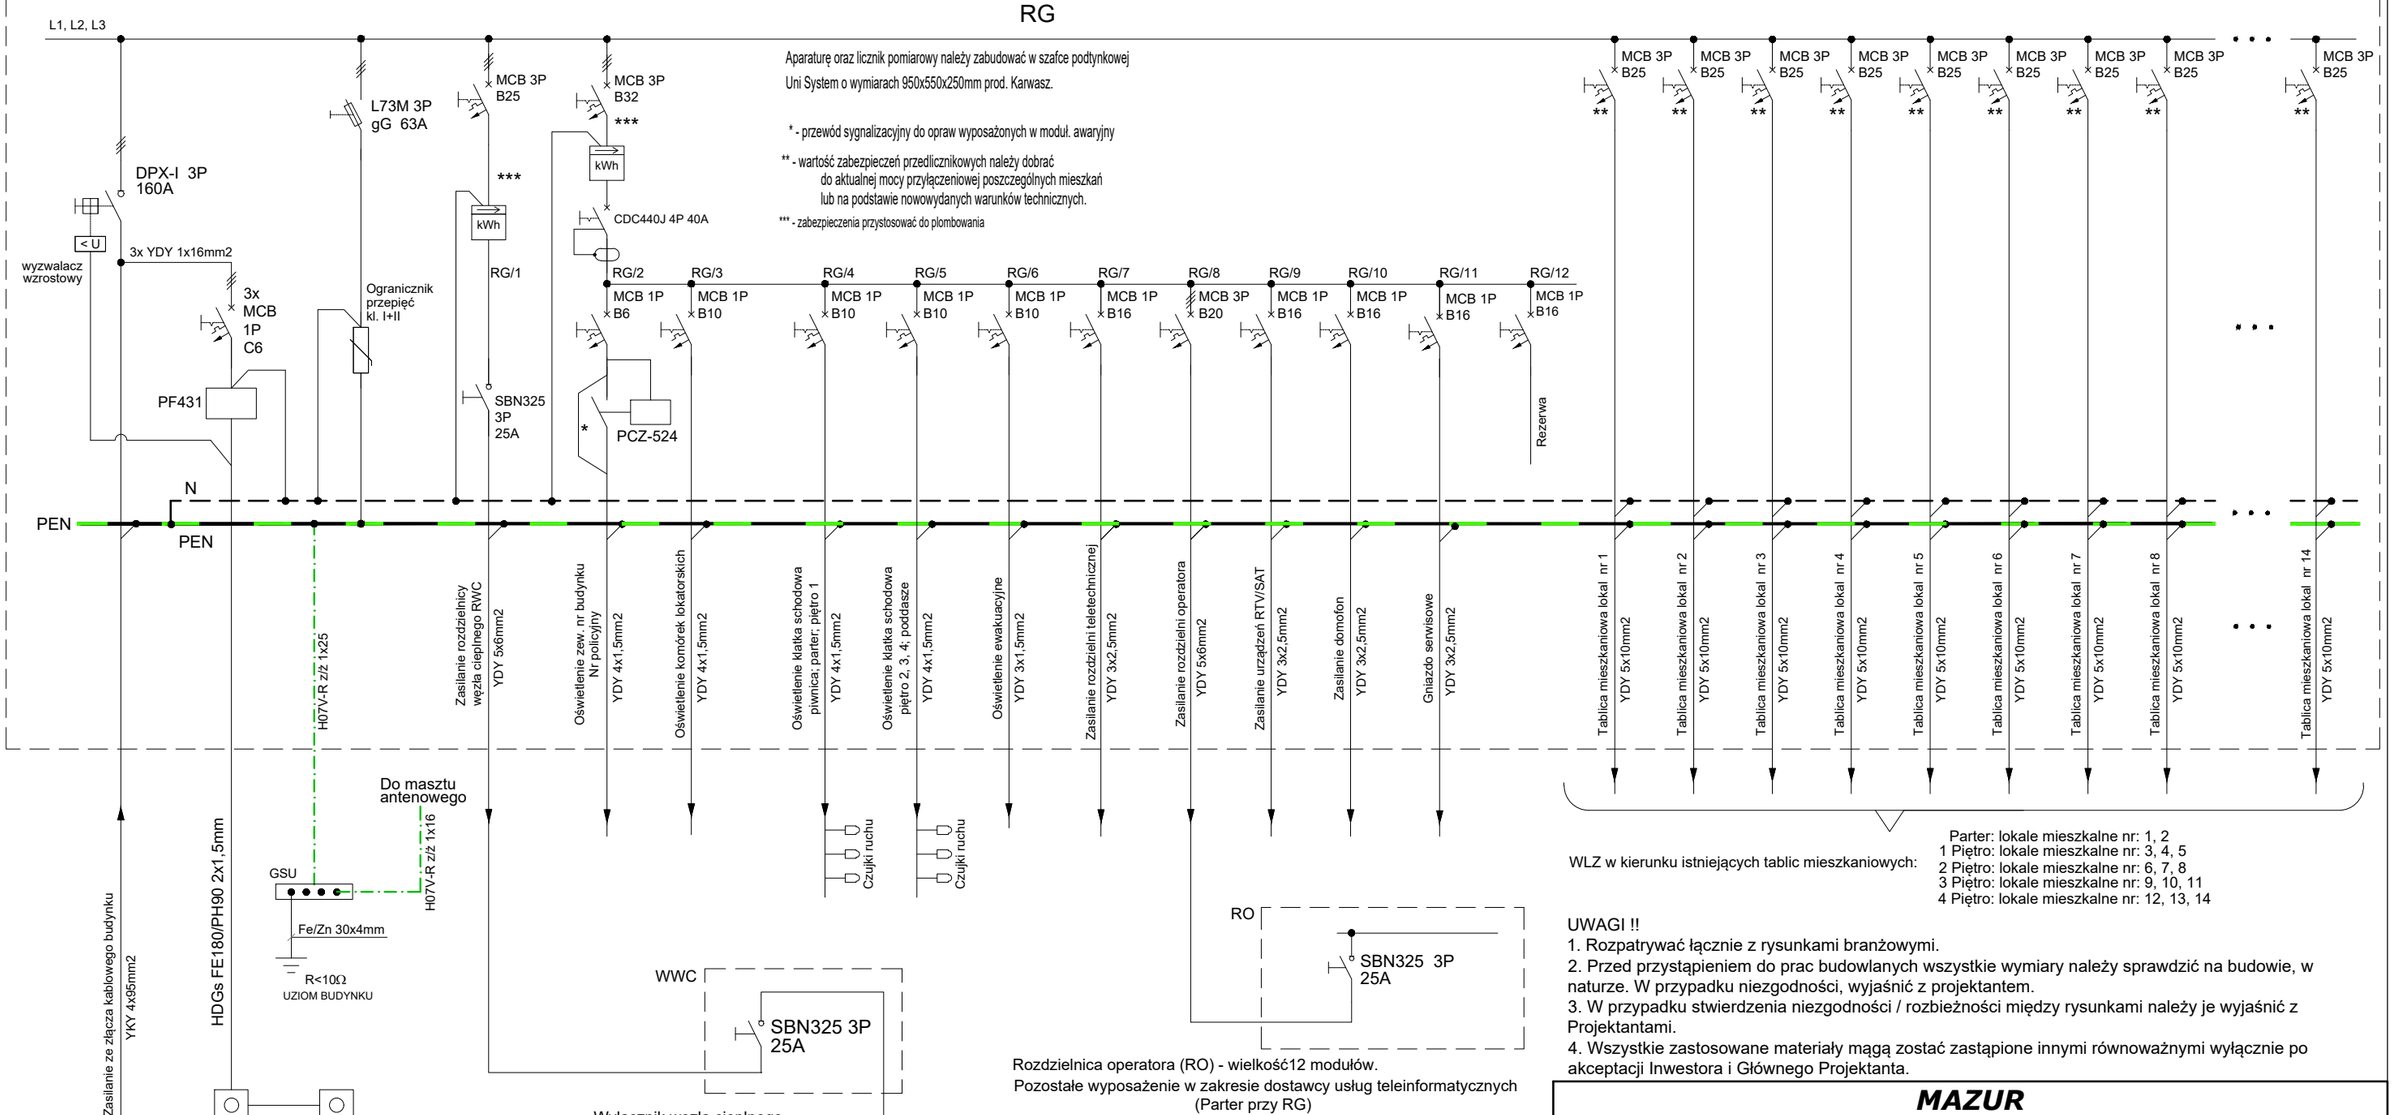

Aparaturę oraz licznik pomiarowy należy zabudować w szafce podtynkowej Uni System o wymiarach 950x550x250mm prod. Karwasz.

* - przewód sygnalizacyjny do opraw wyposażonych w moduł. awaryjny

** - wartość zabezpieczeń przedlicznikowych należy dobrać do aktualnej mocy przyłączeniowej poszczególnych mieszkań lub na podstawie nowowydanych warunków technicznych.

*** - zabezpieczenia przystosować do plombowania

WLZ w kierunku istniejących tablic mieszkaniowych:

Parter: lokale mieszkalne nr: 1, 2
1 Piętro: lokale mieszkalne nr: 3, 4, 5
2 Piętro: lokale mieszkalne nr: 6, 7, 8
3 Piętro: lokale mieszkalne nr: 9, 10, 11
4 Piętro: lokale mieszkalne nr: 12, 13, 14

UWAGI !!
1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, w naturze. W przypadku niezgodności, wyjaśnić z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności / rozbieżności między rysunkami należy je wyjaśnić z Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materiały mągą zostać zastąpione innymi równoważnymi wyłącznie po akceptacji Inwestora i Głównego Projektanta.

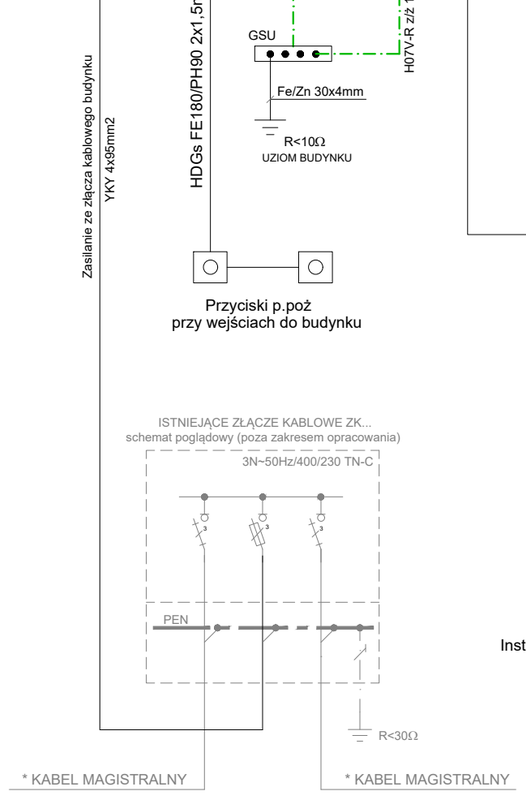

* ZASILANIE Z SIECI DOSTAWCY ENERGI ELEKTRYCZNEJ

Instalacje istniejące — SIEĆ TN-C

Instalacje modernizowane — SIEĆ TN-C-S

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
- podstawowa: izolacja części czynnych i obudowy,
- przy uszkodzeniu: samoczynne wyłączenie zasilania,
- uzupełniająca: wyłączniki różnicowoprądowe RCD.

UWAGI:

1. W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM (DOPÓKI WSZYSTKIE MIESZKANIA NIE BĘDĄ POSIADAĆ INSTALACJI W SYSTEMIE TN-S) W OBWODACH I ROZDZIELNICACH WYSTĘPOWAĆ BĘDĄ DWA PRZEWODY SPEŁNIAJĄCE FUNKCJĘ PRZEWODU NEUTRALNEGO - N i PEN.

2. W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM (DOPÓKI WSZYSTKIE MIESZKANIA NIE BĘDĄ POSIADAĆ INSTALACJI W SYSTEMIE TN-S) WEWNĘTRZNĄ LINIĘ ZASILAJĄCĄ - WLZ ZAPROJEKTOWANO JAKO 5-PRZEWODOWA - L1,L2,L3,N,**PEN.** PO PRZEJŚCIU WE WSZYSTKICH LOKALACH MIESZKALNYCH NA UKŁAD TN-S PRZEWÓD WLZ OZNACZONY JAKO **PEN** STANIE SIĘ PRZEWODEM OCHRONNYM **PE** BEZ ŻADNEJ INGERENCJI W UKŁAD POŁĄCZEŃ.

MAZUR
ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z O.O.
Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA ADRES OBIEKTU	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Chudoby 6 , nr dz. 37/10, AM-10, obręb: Południe, j.ewid.: 026401_1 M.Wrocław, gmina: Wrocław
INWESTOR	Gmina Wrocław Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

BRANŻA	imię i nazwisko	branża upr. bud.	nr upr. bud.	podpis
Główny projektant architektura	Artur Iwański	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	11/2010/DOIA	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE projektował	Rafał Grudziak	Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektoromagnetycznych do projektowania bez ograniczeń.	149/DOŚ/13	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE sprawdził	Michał Madeła	Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektoromagnetycznych do projektowania bez ograniczeń.	151/DOŚ/13	

STADIUM	DATA	SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY	WRZESIEŃ 2017	1:100

TYTUŁ RYSUNKU

SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

RYS. NR **E-07**

MAZUR
ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS