

# „FLORIAN”

BIURA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI  
WROCLAW, ul. Owsiana 4-6, tel. 071 367-80-68; 071 367-80-69

(pieczęć Zakładu Kominarskiego)

„FLORIAN”  
Spółdzielnia Pracy Usług Kominarskich  
we Wrocławiu  
Rejonowy Zakład Nr 4/WR  
50-254 Wrocław, ul. B. Chrobrego 8-10  
Tel. 71 322 19 94

Wrocław, dnia 26.07.2017r.

## OPINIA 068521

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. **Nowowiejska** nr **92/18** w **Wrocławiu**  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez:

**Sag.Projekt**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego

Pana **Daniel Moszkowicz + Prac. RZK 4** w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie<sup>3</sup>.

2. Ustalenia prawidłowości podłączenia<sup>3</sup>.

3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń<sup>3</sup>.

XX  
W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Przewód Nr:1 - 0,14 x 0,21 - Wentylacja wywiewna kuchni m.18 - jest czynna.

2. Przewód Nr:2 - 0,14 x 0,21 - Wentylacja wywiewna łazienki m.18 - jest czynna.

3. Przewód Nr:6 - Przewód kominowy po Kotle C.O.gaz (wkład) Ø130 do istniejącego wkładu należy podłączyć Kocioł C.O.gaz z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjny w pomieszczeniu łazienki m.

18. Do istniejącego wkładu kominowego Ø130, należy wprowadzić wkład spalinowy. Należy wymienić końcowy 1 m wkładu kwasoodpornego Ø130.

4. W celu prawidłowego działania urządzeń wentylacyjnych należy zapewnić stały dopływ powietrza z zewnątrz mieszkania.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 03.08.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z późniejszymi zmianami).

Opinię sporządzono w **2** egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

**Sag.Projekt**

**1 egz dla RZK-4**

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

Uwagi:

- Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
- Dokumentacja techniczna sporządzona przez służbę kominarską Spółdzielni „Florian” nie może być wykorzystana do innych celów bez zgody autora.
- Niepotrzebne skreślić.

**OPINIODAWCA**


(uprawniony mistrz kominarski)

UPRAWNIONY  
MISTRZ KOMINIARSKI  
nr dypl. mistrzowskiego 2014  
Pieczęć i podpis  
**Daniel Moszkowicz**

Szkic orientacyjny:

Legenda:

1. 0,14 x 0,21 - Wentylacja wywiewna kuchnia m.18. - jest czynna.
2. 0,14 x 0,21 - Wentylacja wywiewna łazienki m.18 - jest czynna.
3. Podłączenie z innych kondygnacji.
4. Podłączenie z innych kondygnacji.
5. Podłączenie z innych kondygnacji.
6. Wolny - proponowany do podłączenia Kotła C.O.gaz z zamkniętą komorą spalania w pomieszczeniu łazienki m.18.
7. Podłączenie z innych kondygnacji.

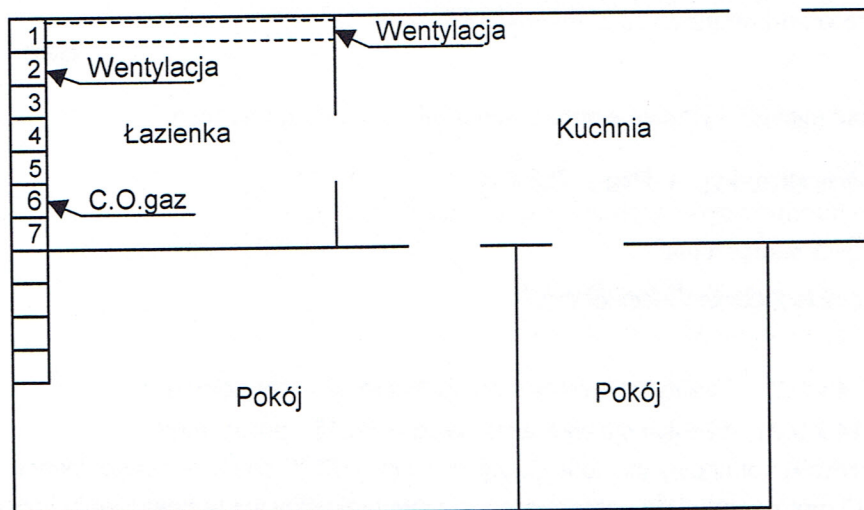

ul. Nowowiejska 92 m.18

UPRAWNIONY  
MISTRZ KOMINIARSKI  
nr dypl. mistrzowskiego 5014  
Daniel Moszkowicz

UPRAWNIONY  
MISTRZ KOMINIARSKI  
nr dypl. mistrzowskiego 2014

Daniel Moszkowicz

Pieczęć i podpis opiniodawcy