

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
FLORIAN”
Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich
we Wrocławiu
Rejonowy Zakład Nr 12/WR
50-254 Wrocław, ul. B. Chrobrego 8-10
Tel. 71 322 19 94

Wrocław , dnia 11.08.2017r.

OPINIA 063442

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Przestrzenna nr 42/10 w e Wrocławiu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez: Grzegorz Sąsiada

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Marek Zmuda + prac RZK w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie³.

2. ~~Ustalenia prawidłowości podłączenia~~XXXXXXXXXXXX

3. ~~Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń~~XXXXXXXXXXXX

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Przewód kominowy nr 10 o wymiarach 0,14x0,14 -wolny -proponowany na podłączenie kotła CO na gaz w pomieszczeniu łazienki m.10 IIIp.

Przewód spalinowy zabezpieczyć wkładem kwasoodpornym z materiału niepalnego.

Przewód kominowy nr 16 do podłączenia sprawnej wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu łazienki m.10 IIIp.

W pomieszczeniu Kuchni podłączyć Wentylację Wywiewną do przewodu

Kominowego nr : 22. Zaznaczono na szkicu.

Do pomieszczenia łazienki wykonać odpowiednią wentylację nawiewną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 r.).

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: Grzegorz Sąsiada
1 egz dla RZK-12

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Dokumentacja techniczna sporządzona przez służbę kominiarską Spółdzielni „Florian” nie może być wykorzystana do innych celów bez zgody autora.
3. Niepotrzebne skreślić.

OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Uprawniony, wpisany do rejestru pod nr 6492

Marek Zmuda
Pieczęć i podpis

Szkic orientacyjny:

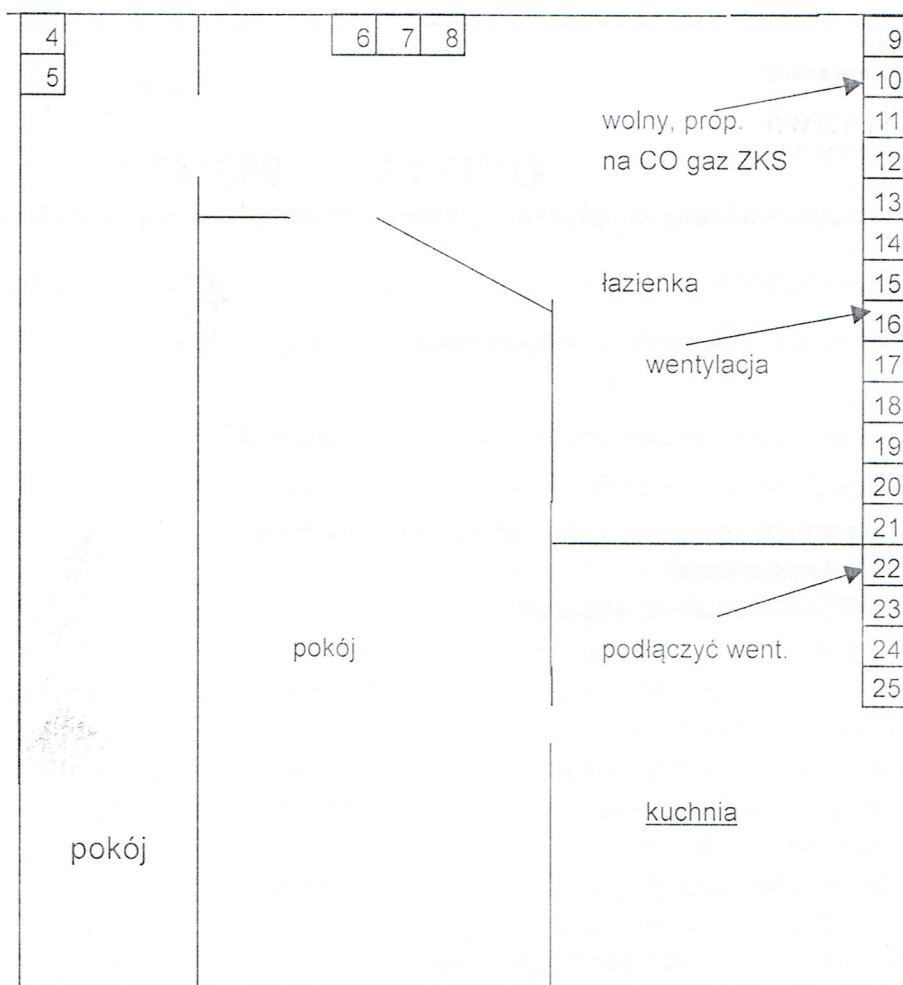

ul. Przestrzenna 42 m : 10 III. p.

Opis :

10 - wolny, proponowany na CO gaz ZKS w pomieszczeniu łazienki, m - 10 IIIp.

16 - wentylacja łazienki m.10 IIIp.

22 - wolny, proponowany na wentylację kuchni, m - 10 IIIp,

INSTRUKCJA

MISTRZ KOMINIARSKI
Doradca, Wykonawca, Odbiorca

Maciej Zmuda

Pieczęć i podpis opiniodawcy