Szczegół – studzienka wodomierzowa SW
Skala 1:20

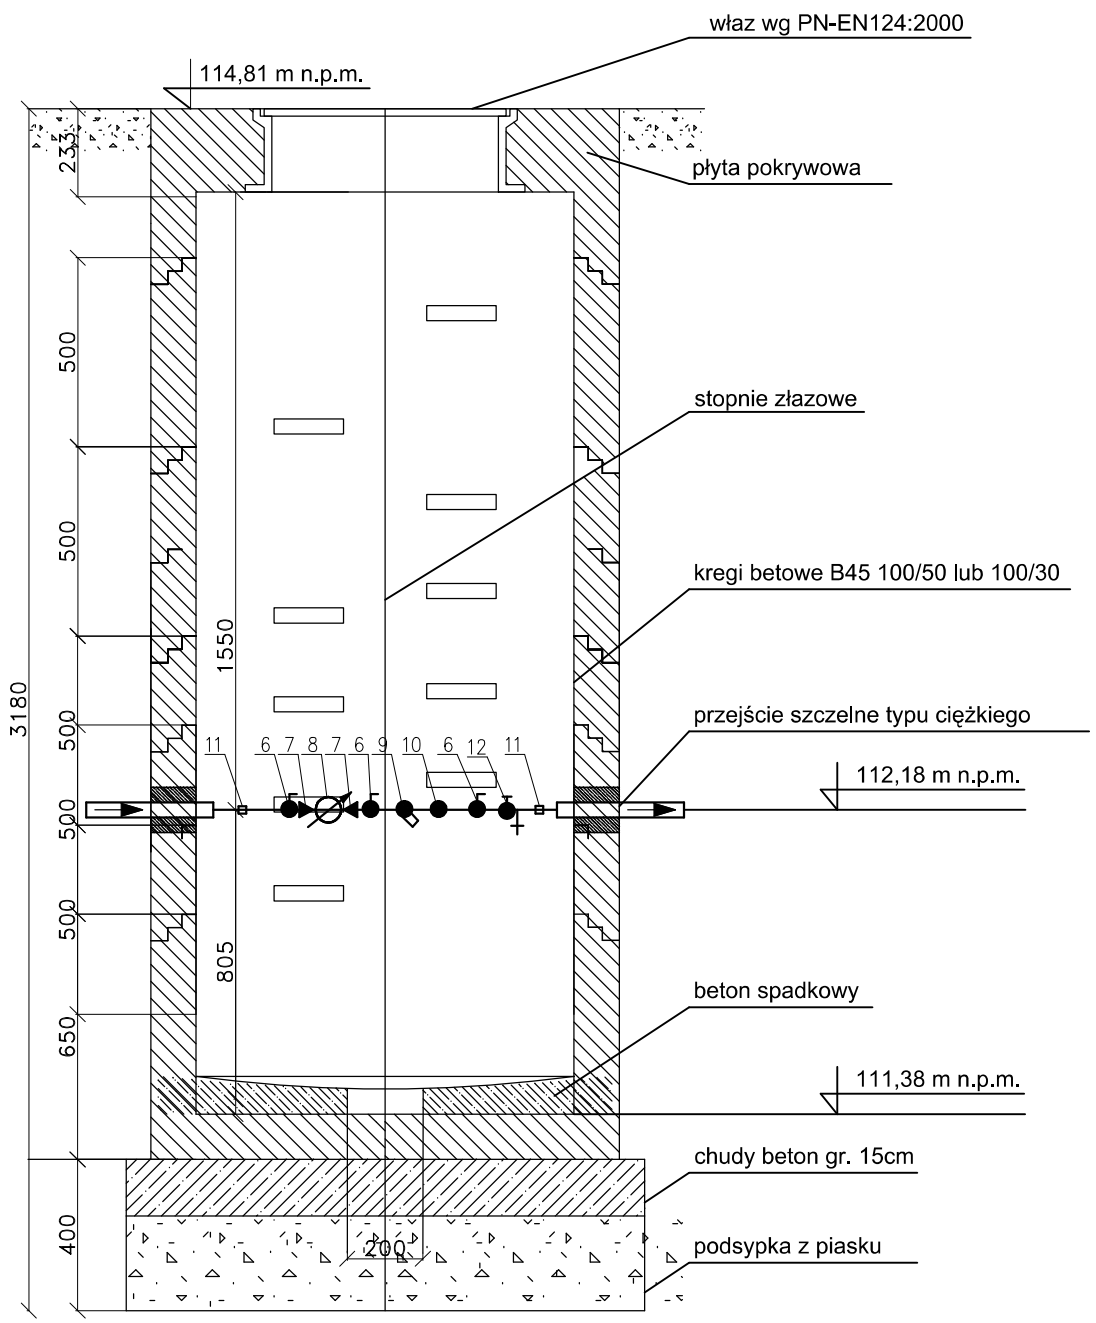

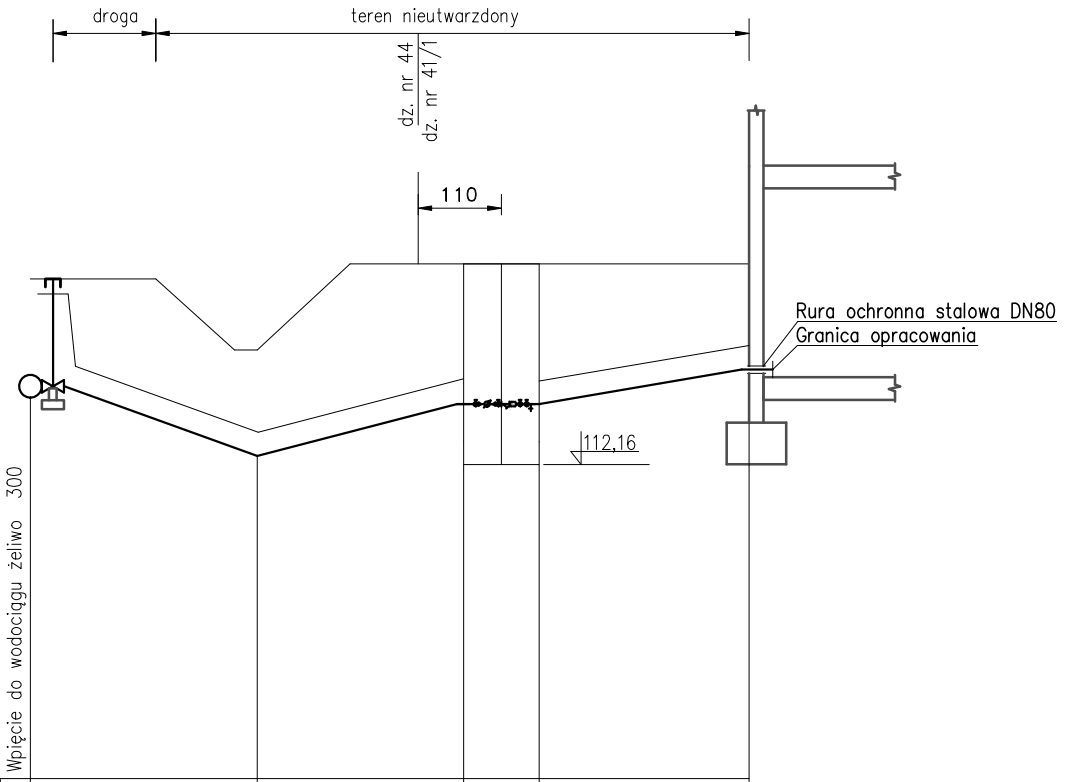

p.p. 108,00

Rzędna terenu [m n.p.p.]	114,61	113,67	114,81	114,81	114,81
Rzędna osi rurociągu [m n.p.p.]	113,19	112,27	112,95	112,95	113,41
Zagłębienie osi rurociągu [m n.p.p.]	1,42	1,40	1,86	1,86	1,40
Materiał		PEHD 40x3,7 SDR11			
Spadek [%] / odległość [m]		3,00 / 30,5%	25,0% / 2,73	1,00	17,0% / 2,68
Długość bieżąca [m]	0,00	3,00	5,73	6,73	9,51
Punkty charakterystyczne		W1			W2

Schemat węzła W1

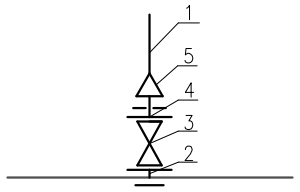

LEGENDA:

1. Rura PEHD 40X3,7 SDR 11 – 9,51 m.b.
2. Nasad rurowo–kołnierzowa 300/50 – 1 kpl.
3. Zasuwa osiowa DN50 typu F5
4. Tuleja kołnierzowa z przeciwkołnierzem DN50/De63
5. Redukcja De63/De40
6. Zawór kulowy DN32
7. Redukcja DN32/DN20
8. Wodomierz skrzydełkowy GSD8 4,0 DN20
9. Filtr siatkowy DN32
10. Zaw. antyskażeniowy EA DN32
11. Adapter PEHD De40/ stal DN32
11. Zawór spustowy DN15

Pracownia Projektowa BILAN
tel./fax (0*71) 321-0-145 791/321-145
ul. Niemcewicza 28/1a 50-238 Wrocław

BILAN

PROJEKTANT:	mgr inż. Paweł BILKA nr upr. 477/01/DUW	DATA	2016.12
		SKALA	1:100
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Anna BILKA nr upr. 177/74/Wm	STADIUM	PZT
		CZEŚĆ	I.S.
INWESTOR:	Gmina Wrocław reprezentowana przez "Wrocławskie Mieszkania" Sp. z o.o. Ul. M. Reja 53–55 50–343 Wrocław	REV.	A
OBIEKT:	Przyłącze wody do budynek mieszkalnego wielorodzinnego ul. Kamieńskiego 240, 51–126 Wrocław	NR RYS.	IS02
RYSUNEK:	Profil przyłącza wodociągowego		

Powered by BRICSCAD English