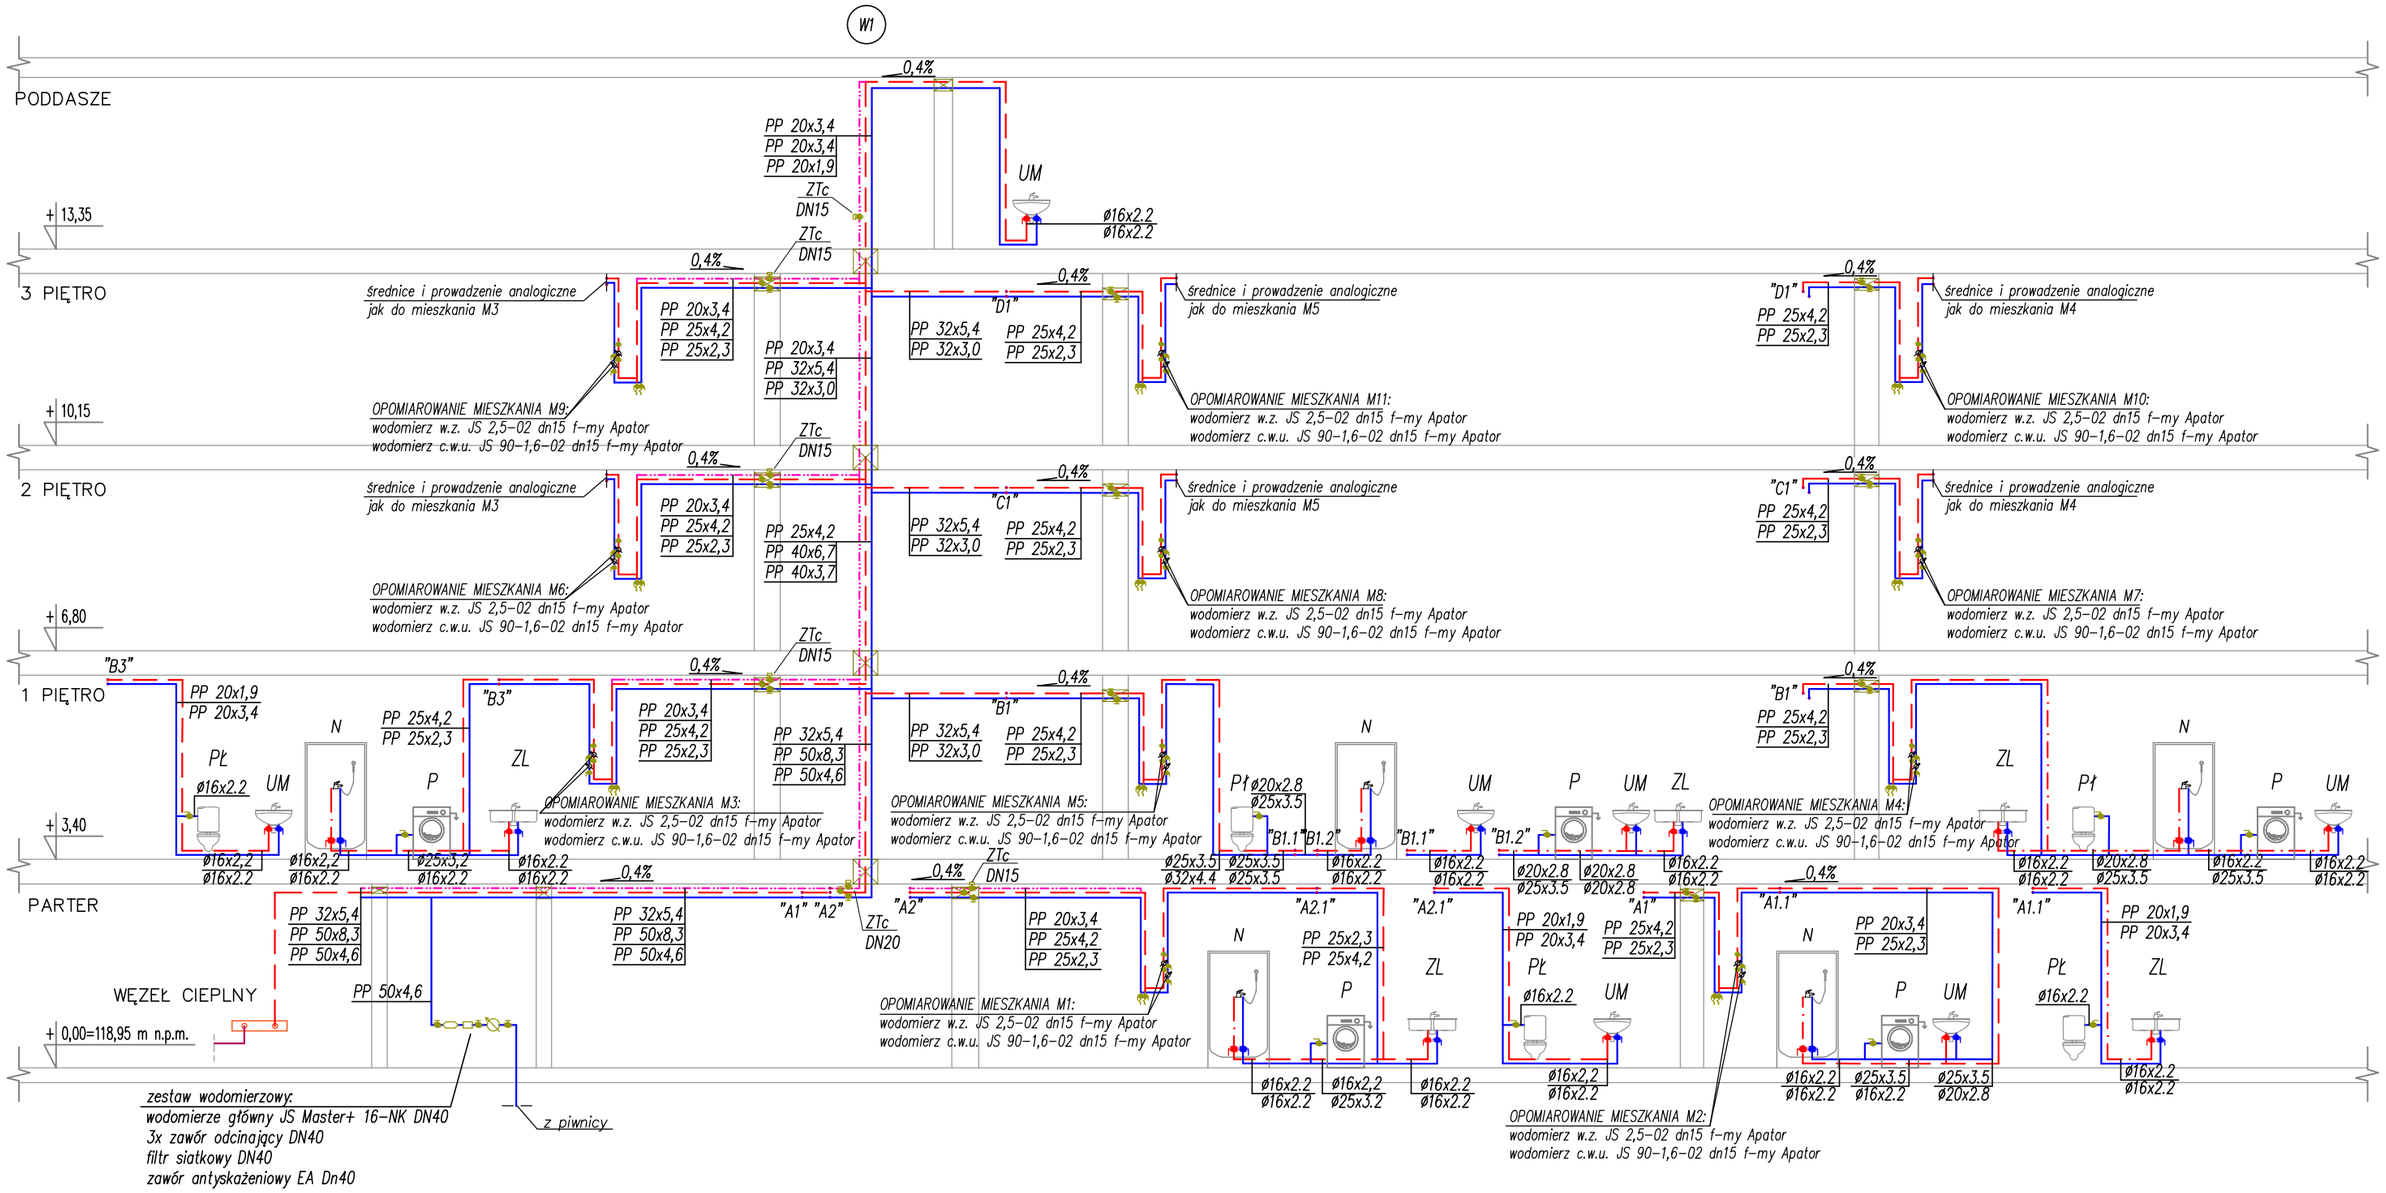

UWAGI

1. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wymiary z natury.
   Wszelkie rozbieżności zgłosić projektantowi celem dokonania korekty rozwiązania projektowego.
2. Instalację prowadzoną pod stropem wykonać z rur PP PN10 (woda zimna) i PN20 (woda ciepła).
   Przewody prowadzone przy posadzce w listwach maskujacych wykonać z rur Uponor PEX–a.
3. U podstawy pionu cyrkulacji oraz na odejściach cyrkulacji do mieszkań M3,M6 i M9 zamontować termostatyczny zawór cyrkulacyjny ZTB firmy HERZ. Zawór ustawić na temperaturę 52°C (w razie potrzeby dokonać korekty). Przed i za zaworem termostatycznym należy zamontować zawory odcinające.
4. Wodomierze mieszkaniowe – firmy Apator – montowane zgodnie z Rysunkiem.
   Przed i za wodomierzem należy zamontować zawory odcinające.
5. W miejscu montażu armatury należy stosować dodatkowe uchwyty.
6. Przewody instalacji wody prowadzić ze spadkiem 0,4% w kierunku węzła.
7. Piony i poziomy instalacji wody zaizolować według wytycznych zawartych w opisie technicznym.
8. Wykonać przebicia instalacyjne w miejscach przejść przewodów przez stropy i ściany.

LEGENDA:

	instalacja wody cyrkulacyjnej
	instalacja wody ciepłej
	instalacja wody zimnej
W1	Pion instalacji wody
PŁ	Miska ustępowa
UM	Umywalka
P	Pralka
W	Wanna
N	Natrysk
ZL	Zlewozmywak
ZTc	Zawór termostatyczny cyrkulacji, typ ZTB 52°C firmy HERZ

MOI ARCHITEKCI BRZEŹCKI,KACZMAREK
ul. Bartoszowicka 11/1 51–641 Wrocław
NIP 899 26 26 119 REGON 012 727 020
t: 506336654 t: 664703553 m: biuro@moiarchitekci.p
w w w . m o i a r c h i t e k c i . p

inwestor: ANGEL PARK SP Z O. O. SP. K		obiekt: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. TRAUGUTTA 80a	
adres: UL. WALOŃSKA 11/4U			
kod: 50–413	miejscowość: WROCŁAW	obręb: Południe	dz. nr: 15 AM6
instalacje sanitarne	projektował: Jakub Banasiak	nr. upr: 119/DOŚ/11	podpis
	sprawdził: Maciej Polewiak	nr. upr: 129/DOŚ/11	podpis
stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	data: 20.11.2018	skala: 1:100	
tytuł rysunku: ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODY		nr. rysunku: IS8	