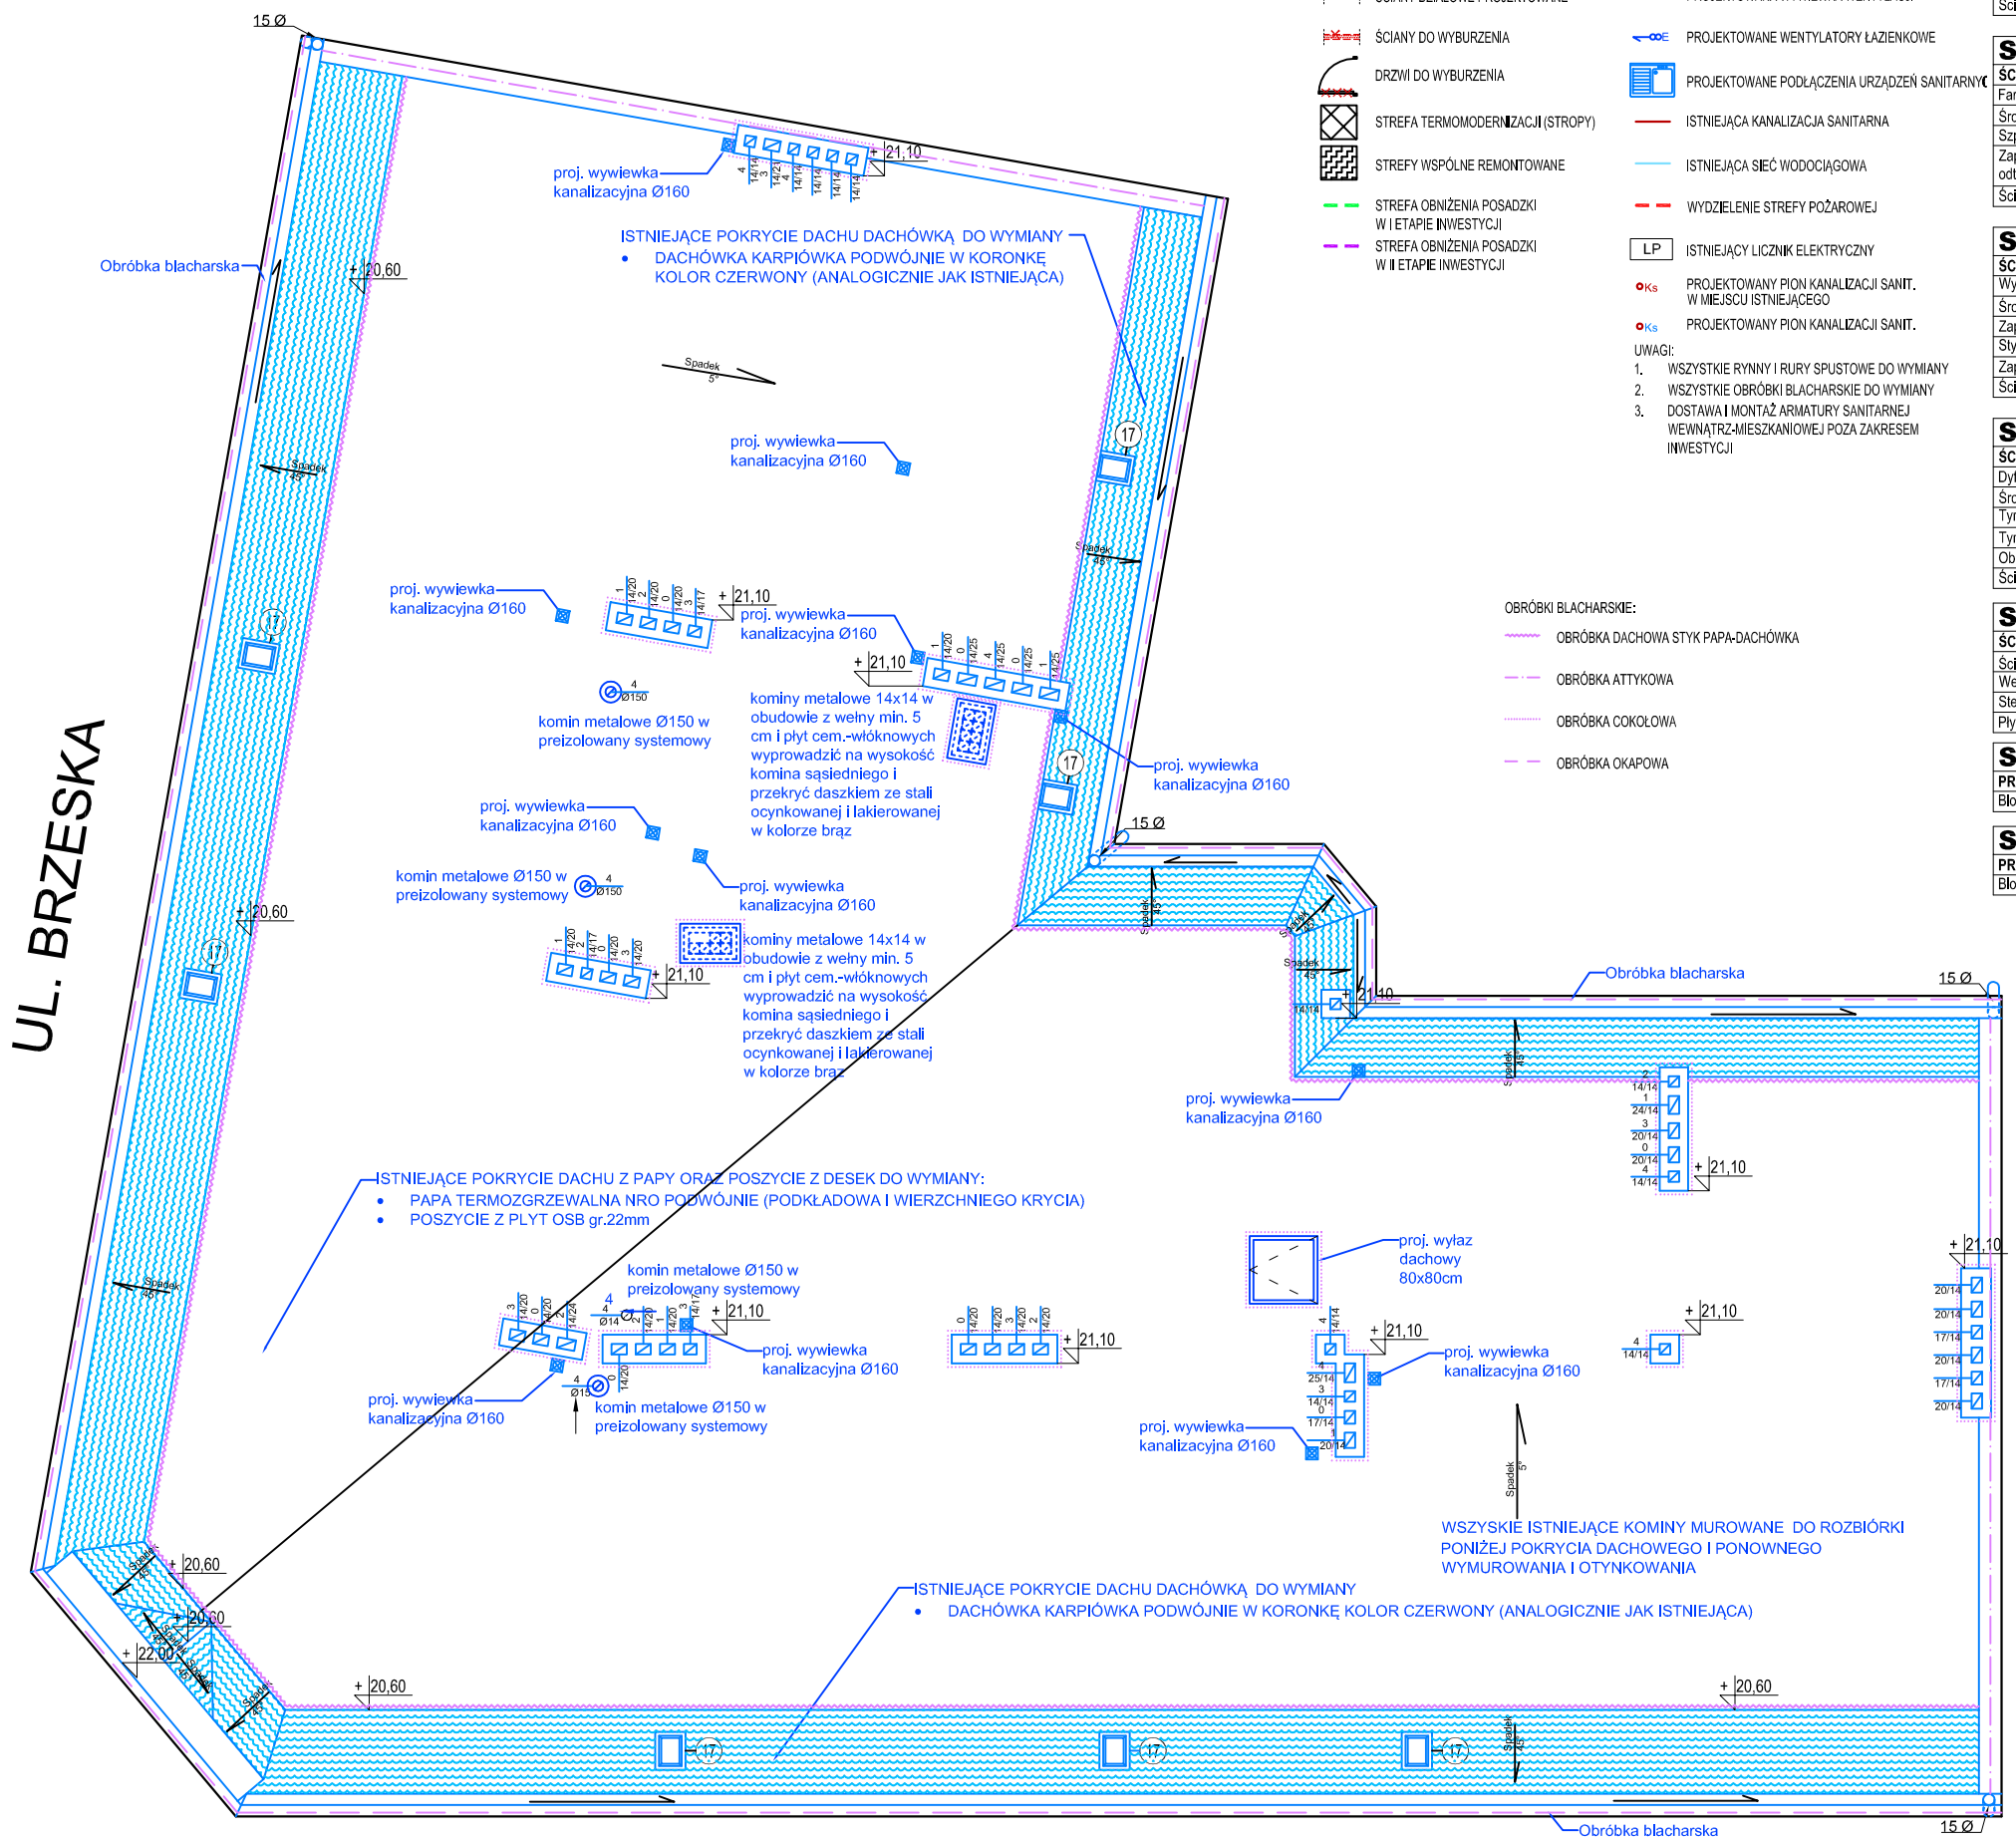

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DZIAŁOWE PROJEKTOWANE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- DRZWI DO WYBURZENIA
- STREFA TERMOMODERNIZACJI (STROPY)
- STREFY WSPÓLNE REMONTOWANE
- STREFA OBNIŻENIA POSADZKI W I ETAPIE INWESTYCJI
- STREFA OBNIŻENIA POSADZKI W II ETAPIE INWESTYCJI
- PROJEKTOWANA KRATKA ŚCIEKOWA
- PROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLACJI
- PROJEKTOWANE WENTYLATORY ŁAZIENKOWE
- PROJEKTOWANE PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ SANITARNYCH
- ISTNIEJĄCA KANALIZACJA SANITARNA
- ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA
- WYDZIELENIE STREFY POŻAROWEJ
- LP — ISTNIEJĄCY LICZNIK ELEKTRYCZNY
- Ks — PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT. W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO
- Ks — PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.

UWAGI:
1. WSZYSTKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE DO WYMIANY
2. WSZYSTKIE OBRÓBKI BLACHARSKIE DO WYMIANY
3. DOSTAWA I MONTAŻ ARMATURY SANITARNEJ WEWNĄTRZ-MIESZKANIOWEJ POZA ZAKRESEM INWESTYCJI

OBRÓBKI BLACHARSKIE:

- OBRÓBKA DACHOWA STYK PAPA-DACHÓWKA
- OBRÓBKA ATTYKOWA
- OBRÓBKA COKOŁOWA
- OBRÓBKA OKAPOWA

SZ1

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA TYLNA ISTNIEJĄCA DO OCIEPLENIA	
Tynk silikatowy, cienkowarstwowy, barwiony w masie	-
Środek gruntujący	-
Zaprawa klejąco-szpachlowa z siatką z włókna szklanego	-
Wełna mineralna na zaprawie klejowej	12,0 cm
Ściana nośna istniejąca	ist.

SZ2

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FRONTOWA ISTNIEJĄCA DO RENOWACJI	
Farba renowacyjna silikatowa	-
Środek gruntujący	-
Szpachlówka mineralna elewacyjna (wyrównanie elewacji)	-
Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna (uzupełnienie ubytków i odtworzenie detali w masie tynkarskiej	-
Ściana nośna istniejąca	ist.

SZ3

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA TYLNA - COKÓŁ DO OCIEPLENIA	
Wyprawa tynkarska żywiczna barwiona w masie	0,25 cm
Środek gruntujący	-
Zaprawa klejowo-szpachlowa z siatką z włókna szklanego	-
Styrodur	12,0 cm
Zaprawa klejowo-szpachlowa	-
Ściana nośna istniejąca	ist.

SZ4

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FRONTOWA - COKÓŁ DO RENOWACJI	
Dyfuzyjna farba krzemianowa	-
Środek gruntujący	-
Tynk renowacyjny hydrofobowy (system tynków renowacyjnych)	1,5cm
Tynk komorowy cementowo-wapienny (system tynków renowac.)	1,5cm
Obrzutka tynkarska cementowa (system tynków renowacyjnych)	-
Ściana nośna istniejąca	ist.

SW1

ŚCIANA WEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA DO OCIEPLENIA	
Ściana istniejąca	ist.
Wełna mineralna na zaprawie klejowej	12,0 cm
Stelaż pod płytę G-K	5,0cm
Płyta G-K	1,25 cm

SW2

PROJ. ŚCIANA WEWNĘTRZNA - PIWNICE	
Bloczek pełny wapienno-piaskowy	8,0 cm

SW3

PROJ. ŚCIANA WEWNĘTRZNA - PIWNICE (WĘZEŁ CIEPLNY)	
Bloczek gazobetonowy	24,0 cm

P1

STROP ISTNIEJĄCY NAD PIWNICĄ DO OCIEPLENIA	
Strop istniejący	ist.
Wełna mineralna (płyty) na zaprawie klejowej	10,0 cm
Zaprawa klejowa na siatce tynkarskiej	-

P2

STROP ISTNIEJĄCY NA PODDASZU DO OCIEPLENIA	
Strop istniejący	ist.
Płyty z wełny mineralnej z gotowym wykończeniem:	-
Zaprawa klejowa - klej do ocieplеń na wełnie lub klej zimowy	1,35 cm
Płyty z wełny mineralnej lamelowej, fazowanej, niegruntowanej	14,0 cm
Wyprawa dekoracyjna z tynku mineralnego - grunt + tynk	2,0 cm

P4

OBNIŻENIE POSADZKI W PIWNICY	
Wylewka cementowa zbrojona zacieraną siatką	10,0 cm
Papa termozgrzewalna	-
Chudy beton	10 cm
Podsypka piaskowa	-
Grunt rodzimy	-

D1

DACH IST. DO OCIEPLENIA I WYMIANY POKRYCIA - KLATKA SCHOWOWA	
Pokrycie dachu - papa podkładowa + papa wierzchniego krycia	1,0 cm
Płyta OSB	2,2 cm
Ocieplenie - wełna mineralna pomiędzy istniejącymi krokwiami	14,0 cm
Folia paroizolacyjna x1	-
Stelaż pod płytę GK	5,0 cm
Płyta GK x1	1,25 cm

D2

DACH IST. DO OCIEPLENIA I WYMIANY POKRYCIA - KLATKA SCHODOWA	
Pokrycie dachu - dachówka karpiówka podwójnie w koronkę	1,0 cm
Łaty / kontrłaty	4+4 cm
Membrana dachowa	-
Wełna mineralna pomiędzy istniejącymi krokwiami	14,0 cm
Folia paroizolacyjna x1	-
Stelaż pod płytę GK (nad klatką schodową)	5,0 cm
Płyta GK x1 (nad klatką schodową)	1,25 cm

D1'

DACH IST. DO WYMIANY POKRYCIA	
Pokrycie dachu - papa podkładowa + papa wierzchniego krycia	1,0 cm
Płyta OSB	2,2 cm
Istniejąca więźba dachowa	ist.

D2'

DACH IST. DO WYMIANY POKRYCIA	
Pokrycie dachu - dachówka karpiówka podwójnie w koronkę	1,0 cm
Łaty / kontrłaty	4+4 cm
Membrana dachowa	-
Istniejąca więźba dachowa	ist.

UWAGI !!
1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, w naturze. W przypadku niezgodności, wyjaśnić z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności / rozbieżności między rysunkami należy je wyjaśnić z Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materiały mągą zostać zastąpione innymi wyłącznie po akceptacji Inwestora i Głównego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR
ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z O.O.
Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA ADRES OBIEKTU	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Chudoby 15, nr dz. 28/26, AM-10, obręb: Południe, gmina: Wrocław
INWESTOR	Gmina Wrocław Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

BRANŻA	Imię i nazwisko	branża upr. bud.	nr upr. bud.	podpis
architektura projektował	Artur Iwański	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	11/2010/DOIA	
architektura sprawdził	Arkadiusz Popiela	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	39/WPOKK/2013	

STADIUM	DATA	SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY	sierpień 2017	1:100

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT DACHU

RYS. NR: A-12

MAZUR
ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS