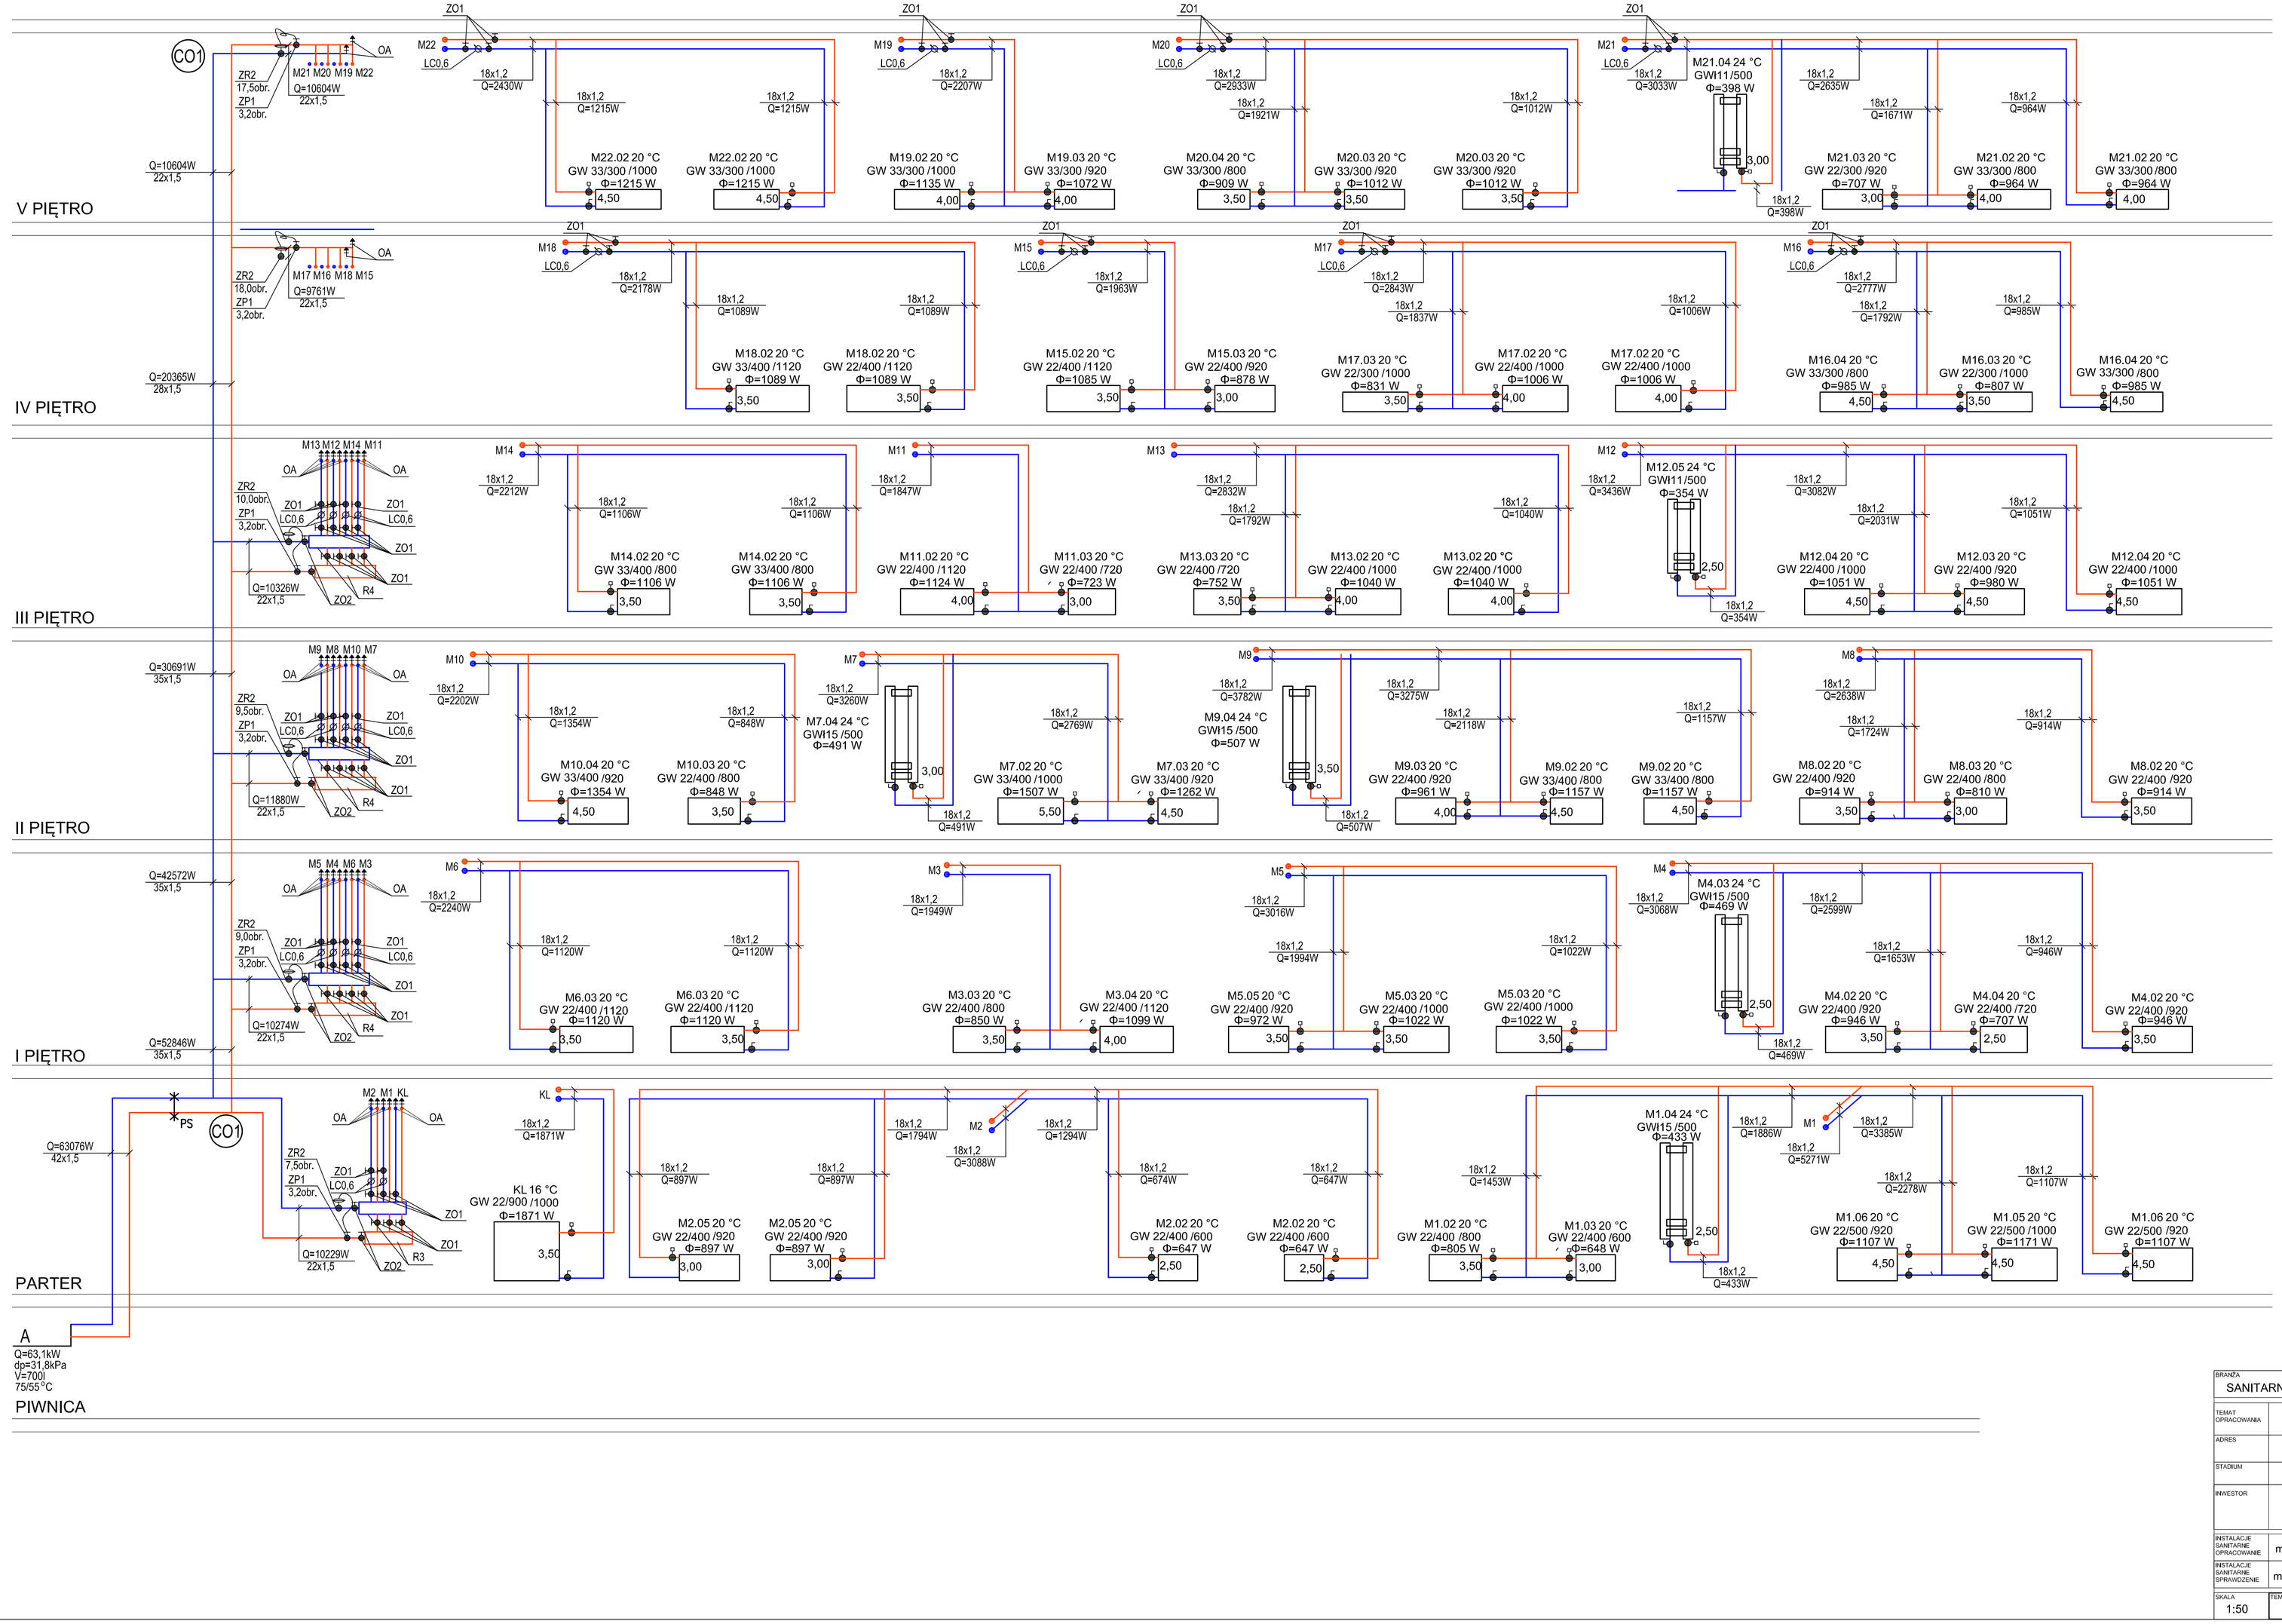

LEGENDA

- Przewód centralnego ogrzewania - zasilanie materiał stal cienkościenna - woda 75 C
- Przewód centralnego ogrzewania - powrót materiał stal cienkościenna - woda 50 C
- Grzejnik wodny płytowy pionowy
  - -numer pomieszczenia, temp. wewnętrzna
  - - typ/wysokość/długość
  - - obliczeniowa moc grzewcza
  - - nastawa zaworu termostatycznego

  Przykład: M17 3.15 20 °C / GW 22/400 /1120 / Φ=1085 W / 3,50
- Grzejnik lazienkowy
  - -numer pomieszczenia, temp. wewnętrzna
  - - typ/wysokość/długość
  - - obliczeniowa moc grzewcza
  - - nastawa zaworu termostatycznego

  Przykład: M2 24 °C / GWI 11/400 / Φ=317 W / 2,50
- 18x1,2 — Średnica przewodów x gr. ścianki
- Q=11339W — Przepływ obliczeniowy dla działki grzewczej
- PS — Punkt stały
- CO1 — Pion instalacji centralnego ogrzewania
- ZR1 20,0obr. — Zawór równoważący - nastawa
- ZP1 2,8obr. — Zawór współpracujący - nastawa
- ZO — Zawór odcinający gwintowany
- ZS — Zawór spustowy
- LC0,6 — Licznik ciepła
- OA — Odpowietrznik automatyczny

Zestawienie armatury oraz urządzeń wg. zestawień dołączonych do dokumentacji technicznej

BRANŻA: SANITARNA	JEDN. PROJ.: Wojciech Draczyński DE-WU-PRO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wołów		DATA: 08.2019
TEMAT OPRACOWANIA	REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO		
ADRES	WROCŁAW, UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3 JEDN. EWID. WROCŁAW, OBRĘB POŁUDNIE, DZIAŁKA NR 33/15, AM-9		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
INWESTOR	GMINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW REPREZENTOWANA PRZEZ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCŁAW		
INSTALACJE SANITARNE OPRACOWANIE	mgr inż. Kazimierz Bednarek	NR UPR. 77/78/Lw	PODPIS
INSTALACJE SANITARNE SPRAWDZENIE	mgr inż. Lutosława Urbańska-Bednarek	NR UPR. 32/75/Zg	PODPIS
SKALA: 1:50	TEMAT: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ROZWINIĘCIE INSTALACJI		NR RYS. S15