

UWAGI

- Wszystkie przewody wykonać w izolacji cieplnej o grubości odpowiedniej do typu i średnicy wg Opisu technicznego.
- W najniższych punktach instalacji należy zainstalować odwodnienie przewodów w postaci zaworu oddziałającego wraz z połączeniem,
- W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne.
- Trasy prowadzenie instalacji w razie kolizji korygować na bieżąco na budowie.
- Przebieście instalacji przez ściany nie będące wydzieleniem poz. prowadzić w tulejach ochronnych.
- Przebieście instalacji przez ściany będące wydzieleniem poz. należy uszczelnąć za pomocą opaski ognioochronnej o wytrzymałości ogniwowej co najmniej takiej jak przegroda pożarowa.
- Wszystkie średnice przewodów pokazano na rozminięciu instalacji c.o.
- Należy zapewnić dostęp do szafek rozdzielaczowych
- Wszystkie rzędne pokazano w odniesieniu do rzędnej gotowej posadzki na danej kondygnacji

LEGENDA

- Przewód centralnego ogrzewania - zasilanie materiał stal cienkościennea - woda 75 °C
- Przewód centralnego ogrzewania - powrót materiał stal cienkościennea - woda 50 °C

Etykieta oznaczenia pomieszczenia
- numer pom., projektowa temp. wewn.
- obliczeniowe straty ciepła

Grzejnik wodny płytowy pionowy
- typ/wysokość/długość

Grzejnik tażelkowy
- typ/wysokość/długość
- obliczeniowa moc grzewcza


Średnica przewodów x gr. ścianki
Rzędna osi przewodu w odniesieniu od poziomu posadzki na kondygnacji

Tuleja ochronna
Opaska ognioochronna
Punkt stały

Pion instalacji centralnego ogrzewania
Szafka na opomiarowanie instalacji c.o. dla mieszkań

Zestawienie armatury oraz urządzeń wg. zestawień dołączonych do dokumentacji technicznej

BRANŻA	JEDN. PROJ.		DATA
SANITARNIA	ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Włodów		08.2019
TEMAT	REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO		
ADRES	WROCŁAW, UL. PRAZDZYŃSKIEGO 39		
STADIUM	JEDN. EWID. WROCŁAW, OBRĘB POŁUDNIĘ, DZIAŁKA NR 856, AM-9 PROJEKT WYKONAWCZY		
INWESTOR	GMINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW REPREZENTOWANA PRZEZ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCŁAW		
INSTALACJE OPRACOWYWANE	mgr inż. Kazimierz Bednarek	nr upr. 777/BLW	PODPIS
INSTALACJE SANITARNE SPRACOWYWANE	mgr inż. Lutosława Urbanska-Bednarek	nr upr. 32/52/g	PODPIS
SKALA	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT 4 PIĘTRA		nr rys. S5

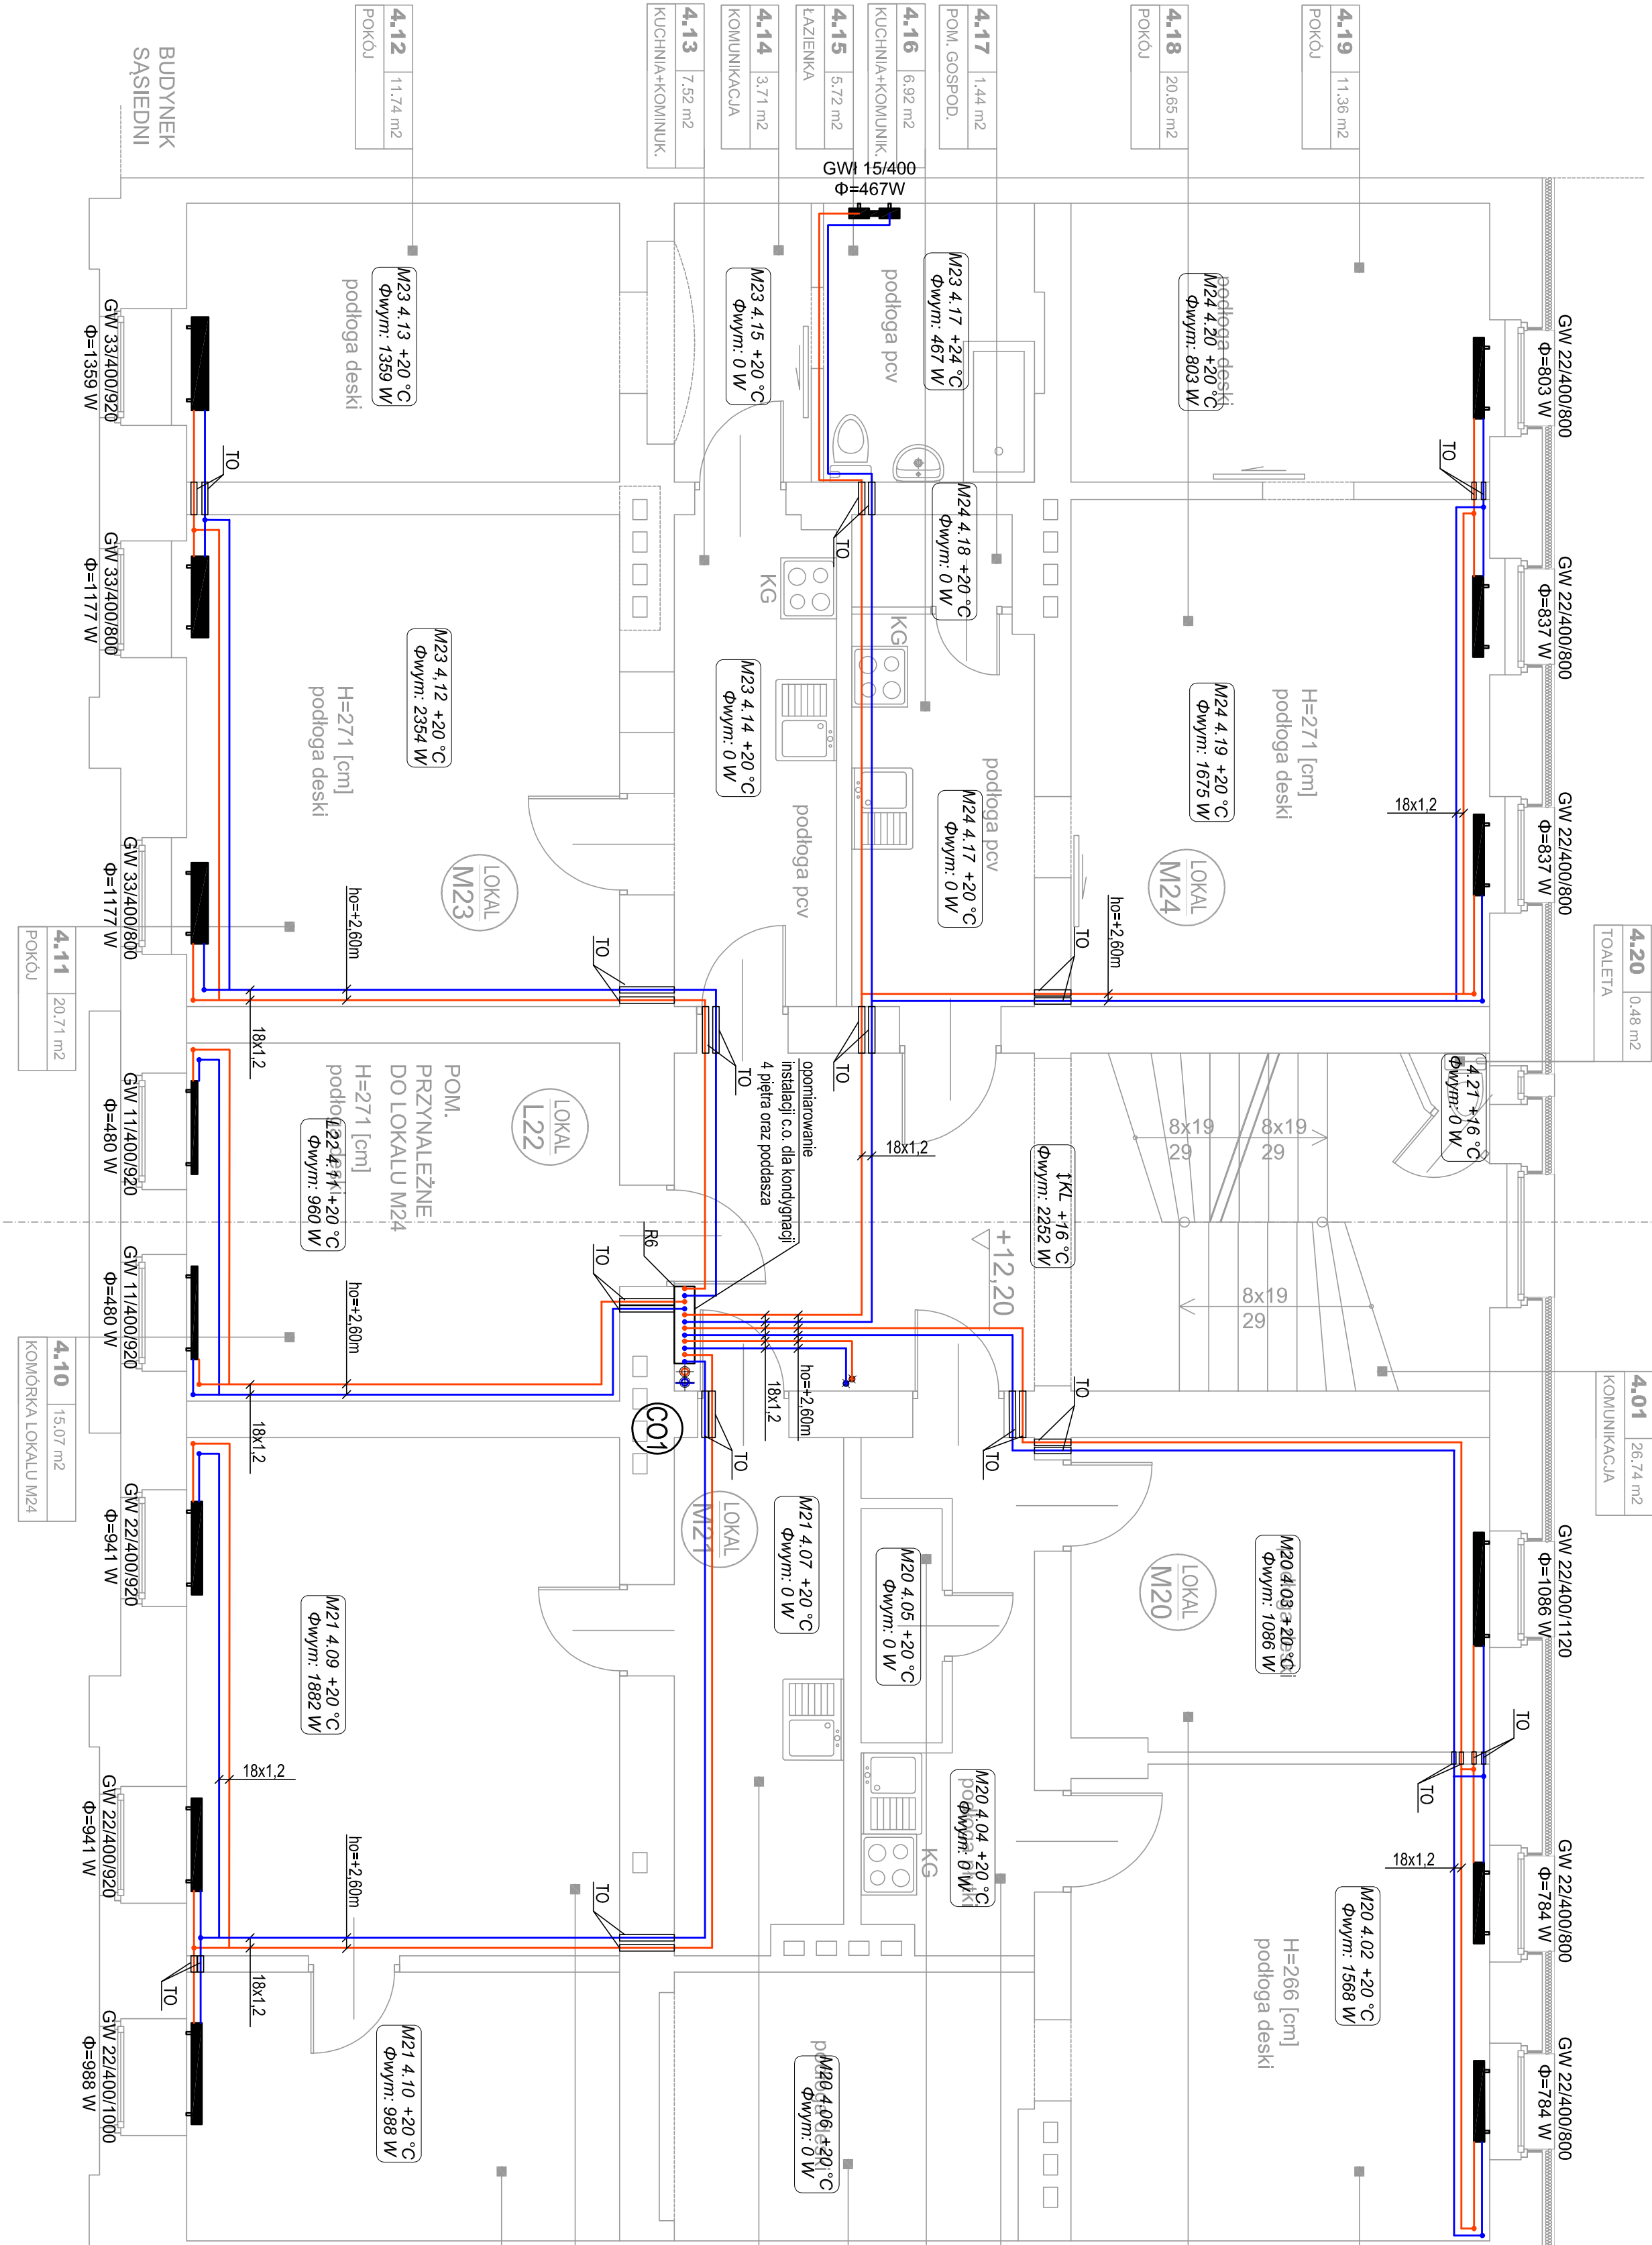

RZUT 4 PIĘTRA