


*** - zabezpieczenia przystosować do plombowania

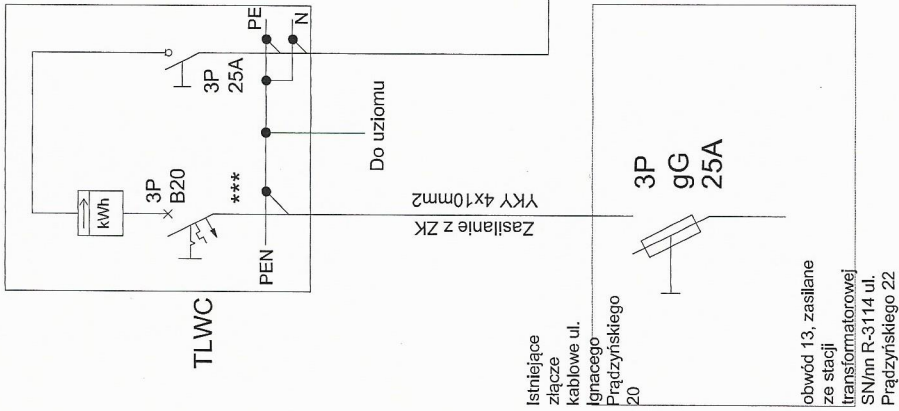

Istniejące złącze kablowe ul. Ignacego Prądzynskiego 20

3P gG 25A

obwód 13, zasilane ze stacji transformatorowej SN/m R-3114 ul. Prądzynskiego 22

*) Dostawa i montaż szafy sterującej technologią węzła ciepłego SWC leży w zakresie dostawcy kompletnego rozwiązania systemowego instalacji ciepłowniczej.

SIEĆ TN-C-S Od tablicy licznikowej węzła ciepłego
SIEĆ TN-C Do tablicy licznikowej węzła ciepłego - TLWC

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
- podstawowa: izolacja części czynnych i obudowy,
- przy uszkodzeniu: samoczynne wyłączenie zasilania,
- uzupełniająca: wyłączniki różnicowoprądowe RCD.

PODZIAŁ Z TN-C NA TN-S

W TABLICY LICZNIKOWEJ WĘZŁA

BRANŻA	JEDN. PROJ.	DATA
ELEKTRYCZNA	Wojciech Draczyński DE-WUL-PRO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wałów	04.2019
TEMAT	REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO	
ADRES	WROCLAW, UL. PRADZYŃSKIEGO 20	
STADIUM	JEDN. EWD. WROCLAW, OBRĘB POŁUDNIOWA, DZIAŁKA NR 4/12, CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 4/15 AM-11	
INWESTOR	GMINA WROCLAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW REPREZENTOWANA PRZEZ WROCLAWSKIE MIESZKANIA Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW	
INSTALACJE OPRACOWANE	NR UPŁ.	NR DOK/13
INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPRAWDZONE	NR UPŁ.	NR DOK/13
SKALA	SCHEMAT ROZDZIELNICY RWC - INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
E-2		