


projektowany szalony
kanał nawiewny typu "Z"
200x150[mm]
wlot +2,3m n.p., posadzki pom.,
wylot +0,3m n.p., posadzki pom.

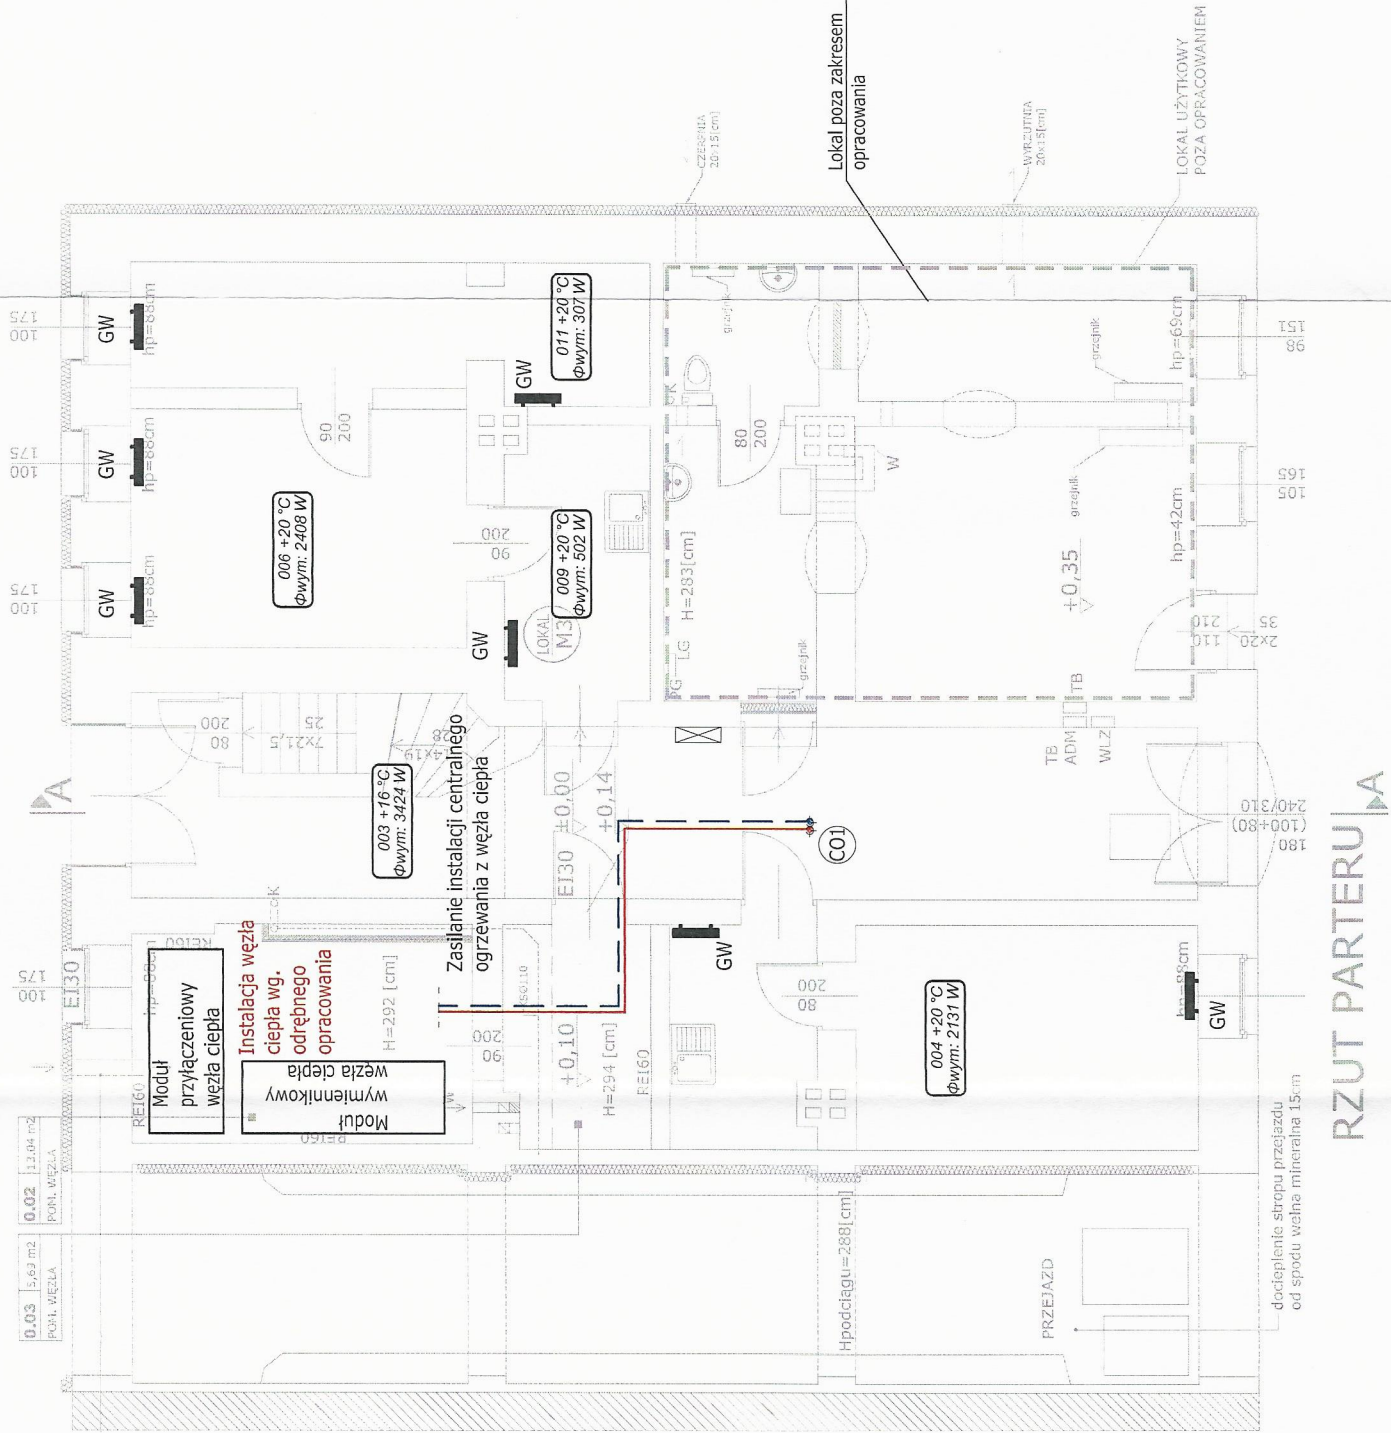

LEGENDA

- Przewody instalacji centralnego ogrzewania
- zasilanie
 - powrót
- Oznaczenie pomieszczenia
- numer mieszkania, numer pom., temp. projektowana
 - obliczeniowe straty ciepła
- $M20\ 3,03\ +20\ ^\circ C$
 $\Phi_{wym}: 2251\ W$
- GW
- Grzejnik wodny płytowy
- Grzejnik wodny łazienkowy, drabinkowy
- Oznaczenie pionu instalacji centralnego ogrzewania
- Szafka na opomiarowanie instalacji c.o. dla mieszkań

| BRANŻA | JEDN. PROJ. | DATA |
|----------------------------------|--|---------|
| SANITARNA | Wojciech Draczyński DE-WU-PRO, ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wołów | 04.2019 |
| TEMAT | REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO | |
| ADRES | WROCŁAW, UL. PRĄDZYŃSKIEGO 20 | |
| STADIUM | JEDN. EWID. WROCŁAW, OBRĘB POŁUDNIĘ, DZIAŁKA NR 4/12, CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 4/15 AM-11 | |
| INWESTOR | GMINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW REPREZENTOWANA PRZEZ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCŁAW | |
| INSTALACJE | NR UPR. | PODPIS |
| SANITARNE OPRACOWANIE | 77/78/Lw | |
| INSTALACJE SANITARNE | NR UPR. | PODPIS |
| SPRAWDZENIE | 32/75/Zg | |
| INSTALACJE SANITARNE OPRACOWANIE | NR UPR. | PODPIS |
| SKALA | 1:100 | NR RYS. |
| TEMAT | Rzut parteru. Instalacja co. | S7 |