

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA PROJEKTU:	
REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO	
KATEGORIA OBIEKTU: XIII	
BRANŻA: SANITARNA	OBIEKT: BUDYNEK WIELORODZINNY
ADRES OBIEKTU: GINA WROCŁAW, UL. KOMUNY PARYSKIEJ 84, JEDN. EWID. WROCŁAW, OBRĘB POŁUDNIE, DZIAŁKA NR 2, CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 3, 4/13 AM-11	
INWESTOR: GINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW REPREZENTOWANA PRZEZ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCŁAW	

BRANŻA	OPRACOWANIE	NR UPRAWNIEŃ I PODPIS
SANITARNA OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Kazimierz Bednarek	mgr inż. Kazimierz Bednarek uprawnienia do projektowania w zakresie sieci i instalacji sanitarnych UPR. Nr 77178/LW
SANITARNA SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Lutostawa Urbańska- Bednarek	mgr inż. Lutostawa Urbańska-Bednarek uprawnienia do projektowania w zakresie sieci i instalacji sanitarnych UPR. Nr 3275/Zg

12 SIERPIEŃ 2019r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane składam niniejsze oświadczenie, jako projektant/sprawdzający projektu budowlanego pod nazwą:

PROJEKT : REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO

zlokalizowany we Wrocławiu
przy ulicy: ul. Komuny Paryskiej 84
na działce nr 2, część działki 3, 4/13, AM-11, obręb Południe,

Projekt wykonawczy został sporządzony, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt wykonawczy został sporządzony na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w odpowiednich specjalnościach

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .

BRANŻA	OPRACOWANIE	NR UPRAWNIENÍ I PODPIS
SANITARNA OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Kazimierz Bednarek	mgr inż. Kazimierz Bednarek uprawnienia do projektowania w zakresie sieci i instalacji sanitarnych UPR. Nr 77/78/Lw
SANITARNA SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Lutosława Urbańska- Bednarek	mgr inż. Lutosława Urbańska-Bednarek uprawnienia do projektowania w zakresie sieci i instalacji sanitarnych UPR. Nr 32/75/Zg

12 SIERPIEŃ 2019r.

URZĄD WOJEWÓDZKI
59-220 LEGNICA
Wydział Gospodarki Terenowej
i Ochrony Środowiska

Nr 77/78/IV

Legnica, dnia

22 października 1992

Stwierdzenie przygotowania zawodowego

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

§ 4 ust. 2, § 5 ust. 1, § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. b rozporządzenia Ministr. Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że
Kazimierz Czesław BEDNAREK

Obywatel (wymienić imię — nazwisko)

magister inżynier urzędnik sanitarnych (wymienić tytuł zawodowy)

urodzony dnia 10 maja 1942 r. w Kraszowicach

posiada przygotowanie zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta i kierownika budowy w specjalności instalacyjno — inżynierskiej (określi rodzaj funkcji)

w zakresie instalacji sanitarnych


(określi rodzaj specjalności, techniczno-budowlanej lub specjalności zawodowej)

Kazimierz Czesław BEDNAREK (imię — imiona i nazwisko)

Obywatel

jest upoważniony do:

- 1/ sporządzania projektów instalacji sanitarnych,
- 2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych.




(pieczęć urzędowa)

Otrzymuje:

Ob.inż. Kazimierz Bednarek (strona)

Głogów, ul. Sienkiewicza 13/5

2 Jed. 74/6-16. 1200 str. A-1.



Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
DOŚ-914-NMZ-443 *

Pan Kazimierz Czesław Bednarek o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/1220/03
adres zamieszkania ul. Ptasia 13, 55-120 Oborniki Śląskie
jest członkiem Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-13 roku przez:

Marek Kalinski, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pibb.org.pl lub kontaktując się z Biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

URZĄD WOJEWÓDZKI
W ZIELONEJ GÓRZE
Wydział Gospodarki Przestrzennej,
Geologii i Ochrony Środowiska

Nr ewid. upraw. 32/75/Zg

Zielona Góra, dnia 12 lutego 1975 r.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE



Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dn. 10 września 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. URBAŃSKA-BEDNAREK Lutosława
magister inżynier urządzeń sanitarnych

urodzony dnia 16 września 1942 r. Szurkowo pow. Gostyń

otrzymuje

w specjności instalacji i urządzeń sanitarnych
uprawnienia budowlane do sporządzania projektów instalacji i urządzeń sanitarnych oraz prostych projektów budowlano-konstrukcyjnych w zakresie, w jakim projekty te wchodzi jako elementy budowlane do projektów instalacji i urządzeń sanitarnych.

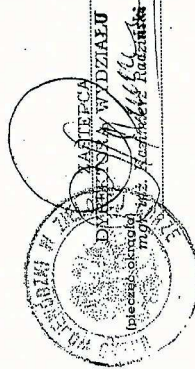

Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
DOŚ-XKJ-W6X-LJL *

Pani Lutosława Kazimiera Urbańska-Bednarek o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/0269/12 adres zamieszkania Bulwar Ikar 17/26, 54-130 Wrocław jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-13 roku przez:
Marek Kalinski, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi).

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Spis treści

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	3
2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA	3
ZAPOTRZEBOWANIE WODY	3
WYKONANIE	4
ARMATURA	5
OPOMIAROWANIE	5
PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ	5
SYSTEMY MOCOWAŃ INSTALACJI	5
IZOLACJE	6
ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ	6
PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE	6
ZABEZPIECZENIE PPOŻ.	7
PRÓBY CIŚNIENIOWE I PŁUKANIE INSTALACJI	7
3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA WĘZŁA CIEPLNEGO	7
4. INSTALACJA GRZEWcza	8
TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA	8
TEMPERATURA WEWNĘTRZNA	8
WSPÓŁCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPŁA „U”	8
WSPÓŁCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPŁA LINIOWEGO MOSTKA CIEPLNEGO	9
PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU	9
ŹRÓDŁO CIEPŁA	9
4.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	10
ODBIORNIKI CIEPŁA	10
PROWADZENIE PRZEWODÓW	10
REGULACJA HYDRAULICZNA	11
OPOMIAROWANIE	11
MATERIAŁ	12
ZABEZPIECZENIE PPOŻ.	12
KOMPENSACJA WYDŁUŻEŃ TERMICZNYCH	12
ODPOWIETRZENIE I SPUST WODY	12
UZUPEŁNIANIE ZŁADU O STABILIZACJA CIŚNIENIA	13
5. WYTYCZNE BRANŻOWE	13
6. UWAGI WYKONAWCZE I KOŃCOWE	14
8. LITERATURA	15

LP.	NUMER RYSUNKU	NAZWA RYSUNKU	SKALA
1.	S1	Instalacja centralnego ogrzewania - rzut piwnic	1:50
2.	S2	Instalacja centralnego ogrzewania - rzut parteru	1:50
3.	S3	Instalacja centralnego ogrzewania - rzut 1 piętra	1:50
4.	S4	Instalacja centralnego ogrzewania - rzut 2 piętra	1:50
5.	S5	Instalacja centralnego ogrzewania - rzut 3 piętra	1:50
6.	S6	Instalacja centralnego ogrzewania - rzut 4 piętra	1:50
7.	S7	Instalacje wodne - rzut piwnic	1:50
8.	S8	Instalacje wodne - rzut parteru	1:50
9.	S9	Instalacje wodne - rzut 1 piętra	1:50
10.	S10	Instalacje wodne - rzut 2 piętra	1:50
11.	S11	Instalacje wodne - rzut 3 piętra	1:50
12.	S12	Instalacje wodne - rzut 4 piętra	1:50
13.	S13	Instalacja centralnego ogrzewania - rozwinięcie instalacji	1:50
14.	S14	Instalacje wodne - rozwinięcie instalacji	1:50

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy wewnętrznych instalacji sanitarnych:

- wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji;
- instalacji centralnego ogrzewania

Obiekt objęty opracowaniem znajduje się we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej 84, obręb Południe. Budynek wielorodzinny mieszkalny 5 kondygnacyjny, podpiwniczony zawierający 23 mieszkań. Budynek znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków.

2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA

ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Dostawa wody zimnej do budynku odbywać się będzie istniejącym przyłączem DN50 z miejskiej sieci wodociągowej. Pomiar zużycia wody rejestrowany będzie na wodomierzu głównym zlokalizowanym w piwnicy.

Bilans wody zimnej dla budynku Komuny Paryskiej 84

BILANS WODY - CELE SOCJALNO BYTOWE								
Lp	Punkt czerpalny	ilość przyborów	ilość przyborów przyjęta do obliczeń zimnej wody	ilość przyborów przyjęta do obliczeń ciepłej wody	Woda zimna		Woda ciepła	
					qn	suma qn	qn	suma qn
-	-	szt	szt	szt	l/s	l/s	l/s	l/s
1	Umywalka	3	3	3	0,07	0,21	0,07	0,21
2	Zlewozmywak	20	20	20	0,07	1,40	0,07	1,40
3	Pralka	1	1	0	0,25	0,25	0,00	0,00
3	Bateria natryskowa	1	1	1	0,15	0,15	0,15	0,15
3	Bateria wannowa	2	2	2	0,15	0,30	0,15	0,30
4	Płuczka zbiornikowa	7	7	0	0,13	0,91	0,00	0,00
5	Zawór czerpalny z perlatozem	1	1	0	0,15	0,15	0,00	0,00
SUMA:		35	35	26		3,37		2,06
SUMA WODA ZIMNA I CIEPŁA Σq_n :						5,43		

Do obliczeń bilansu wody ciepłej dodano zapotrzebowanie bilansu wody ciepłej dla budynku przy ulicy Komuny Paryskiej 82, który zasilany jest z węzła ciepła zlokalizowanego w budynku przy ulicy Komuny Paryskiej 84

Bilans wody zimnej dla budynku Komuny Paryskiej 82

BILANS WODY - CELE SOCJALNO BYTOWE								
Lp	Punkt czerpalny	ilość przyborów	ilość przyborów przyjęta do obliczeń zimnej wody	ilość przyborów przyjęta do obliczeń ciepłej wody	Woda zimna		Woda ciepła	
					qn	suma qn	qn	suma qn
-	-	szt	szt	szt	l/s	l/s	l/s	l/s
1	Umywalka	7	0	7	0,07	0,00	0,07	0,49
2	Zlewozmywak	13	0	13	0,07	0,00	0,07	0,91
3	Pralka	3	0	3	0,25	0,00	0,00	0,00
3	Bateria natryskowa	1	0	1	0,15	0,00	0,15	0,15
3	Bateria wannowa	3	0	3	0,15	0,00	0,15	0,45
4	Płuczka zbiornikowa	8	0	0	0,13	0,00	0,00	0,00
SUMA:		35	0	27		0,00		2,00
SUMA WODA ZIMNA I CIEPŁA Σq_n :						2,00		

Suma normatywnych wpływów: **$\Sigma q_n = 7,43 \text{ l/s}$**

Zgodnie z normą PN-92/B-01706 przepływ obliczeniowy wody $q(\text{l/s})$ dla budynków mieszkalnych oblicza się ze wzoru:

$$q = 0,682 * (\Sigma q_n)^{0,45} - 0,14 = 0,682 * (7,43)^{0,45} - 0,14 = 1,54 \text{ dm}^3/\text{s} = \underline{5,55 \text{ m}^3/\text{h}}$$

WYKONANIE

Projekt obejmuje wykonanie w budynku instalacji wodociągowej wewnętrznej zapewniającej wodę na cele bytowo – gospodarcze oraz demontaż istniejącej instalacji prowadzonej w budynku od wodomierza głównego.

Instalację rozprowadzającą oraz piony wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji wykonać z rur polipropylenowych łączonych poprzez zgrzewanie. Do łączenia stosować kształtki systemowe. Przewody wody ciepłej oraz cyrkulacyjnej wykonane będą z rur tworzywowych stabilizowanych wkładką aluminiową przeznaczonych dla instalacji wody ciepłej. Wszystkie przewody prowadzić natynkowo. Przy montażu instalacji z rur tworzywowych przestrzegać zasad podanych w instrukcji montażu dostarczonej przez producenta rur.

Instalację wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacyjnej prowadzić pod stropami na korytarzach oraz w lokalach mieszkalnych. W miejscach przejść przewodów wodociągowych przez ściany i stropy osadzić tuleje ochronne.

ARMATURA

Armatura odcinająca i czerpalna na ciśnienie 10 bar (1 MPa). Na wszystkich odgałęzieniach przewiduje się kulowe zawory odcinające oraz kulowe zawory odcinające z kurkiem spustowym. Przy zaworach ze złączką do węża należy zamontować zawory antyskażeniowe HA216 DN3/4". Na dole pionów należy zamontować zawory odcinające z kurkiem spustowym umożliwiające odcięcie dopływu wody i opróżnienie pionów z wody. W miejscu odgałęzienia od pionów zamontować armaturę odcinającą w postaci zaworów kulowych. Na pionach cyrkulacyjnych przewidziano zawory regulacyjne z czujnikiem temperatury

OPOMIAROWANIE

Na odgałęzieniach wody zimnej i ciepłej od pionu, zaprojektowano indywidualne wodomierze dla każdego mieszkania w celu pomiaru zużycia wody. Podliczniki zlokalizowane w szafkach licznikowych w miejscach ogólnodostępnych na każdym piętrze lub w przypadku braku miejsca na lokalizacji skrzynek na opomiarowanie, opomiarowanie projektuje się pod stropem pomieszczenia komunikacji, wg rysunków. Przy wodomierzach zamontować armaturę odcinającą w postaci zaworów kulowych.

PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej odbywa się w węźle cieplnym wg odrębnego opracowania.

W celu zapewnienia wymaganej temperatury c.w.u. we wszystkich punktach poboru zaprojektowano pompową cyrkulację c.w.u. wyposażoną w zawory termoregulacyjne. Na pionach cyrkulacyjnych przewidziano zawory regulacyjne z czujnikiem temperatury.

Projektowane zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynków przy ulicy Komuny Paryskiej 84 oraz Komuny Paryskiej 82 wynosi: **80,0 kW**. Temperatura ciepłej wody użytkowej +55°C. W celu umożliwienia okresowej dezynfekcji cieplnej przewodów c.w.u. przewidziano okresowy wzrost temperatury wody ciepłej do +70-75°C. Przegrzew w okresie nocy z uprzednim zawiadomieniem użytkowników.

SYSTEMY MOCOWAŃ INSTALACJI

Dla podwieszania i mocowania poziomego lub pionowego przebiegu rurociągów instalacyjnych wodociągowych w budynku zastosować system mocowań zgodnie z wytycznymi producenta przewodów wodociągowych.

W zależności od zastosowanego systemu należy przyjąć następujące maksymalne rozstawy podpór zgodne z wytycznymi producenta przewodów wodociągowych z rur polipropylenowych.

Podparcia lub zawieszenia rurociągów muszą zapewnić:

- swobodną rozszerzalność termiczną rurociągu,
- takie zamocowanie, aby ciężar odcinków rurociągu nie oddziaływał na armaturę i urządzenia (np. na pompy),

- możliwość wymontowania armatury lub odcinka rurociągu bez wykonywania dodatkowych podpór,
wykonanie właściwej izolacji cieplnej

IZOLACJE

Przewody instalacji zimnej wody należy zaizolować na całej długości izolacją termiczną wykonaną z kauczuku syntetycznego o grubości 13mm zgodnie z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami z dnia 14.06.2009 r.

Przewody zimnej wody prowadzone w bruzdach należy zaizolować pianką polietylenową laminowaną folią o grubości 6mm.

Przewody instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji będą zaizolowane izolacją o grubości zgodnej z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami z dnia 14.06.2009r., jednak nie mniejszej niż:

Lp.	Rodzaj przewodu lub komponentu	Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m · K)
1	Średnica wewnętrzna do 22 mm	20 mm
2	Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm	30 mm
3	Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm	równa średnicy wewnętrznej rury
4	Średnica wewnętrzna ponad 100 mm	100 mm

Przewody ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji prowadzone w bruzdach ściennych należy zaizolować pianką polietylenową laminowaną folią o grubości 6mm.

Wymagane parametry izolacji termicznej nie powinny być gorsze niż:

- temperatura stosowania -min/max: -50°C/+105°C,
- przewodność cieplna w temperaturze 0°C: 0,035W/m*K,
- przewodność cieplna w temperaturze 40°C: 0,039W/m*K,
- współczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej ≥ 7000 ,
- klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniająca ognia.

Izolacje wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta.

ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ.

Przewody z tworzyw sztucznych, ze względu na ich znaczną odporność na korozję nie wymagają specjalnej ochrony.

PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane (z wyłączeniem przejść przez przegrody ppoż.) należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja winna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.

Tuleja ochronna winna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie. Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca

się stosować tuleje ochronne też z tworzywa sztucznego. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.

Brak tulei dopuszczalny jest tylko w dwóch przypadkach, a mianowicie gdy:

- rura na całej długości muru ma szczelną izolację,
- otwór przełazowy wykonany jest przez wiercenie otwornicą diamentową, a przestrzeń pomiędzy otworem a rurą wypełniona została materiałem trwale elastycznym.

ZABEZPIECZENIE PPOŻ.

Przejścia przewodów grzewczych przez strefy wydzielenia ppoż. należy zabezpieczyć przeciwpożarowo poprzez zamontowanie na zaizolowanym przewodzie pojedynczej opaski ogniochronnej z atestem do stosowania o odporności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą przechodzą przewody.

Przejścia przewodów przez przegrody nie będące wydzieleniami pożarowymi należy prowadzić w tulejach ochronnych. Średnicę wewnętrzną tulei należy zastosować większą od średnicy zewnętrznej rury przewodowej w izolacji.

PRÓBY CIŚNIENIOWE I PŁUKANIE INSTALACJI

Należy odpowietrzyć system i podnieść ciśnienie do wartości 1,5 ciśnienia roboczego. Podwyższone ciśnienie należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut po pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa.

W przypadku wystąpienia przecieków spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa. Przeprowadzić oględziny całego systemu podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku.

Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalację należy przepłukać w celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych.

Płukanie należy przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu dyspozycyjnym, przy całkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych oraz otwartych zaworach szybkozamykających i usuniętych korkach zaślepiających.

Po płukaniu instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć.

Próbę szczelności przewodów instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta przewodów oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II – instalacje sanitarne i przemysłowe.

3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA WĘŻLA CIEPLNEGO

Do pomieszczenia węzła cieplnego doprowadzony został przewód zasilający na cele ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo projektuje się zawór czerpalny z końcówką do węzła umieszczonym nad zlewem technicznym. Przed zaworem ze złączką do węzła projektuje się dodatkowy zawór antyskażeniowy dedykowany do złączy do węzła.

Odprowadzenie ścieków z pomieszczenia węzła do kanalizacji należy wykonać z zastosowaniem studzienki schładzającej wraz z podłączeniem do niej wpustu podłogowego. Studzienkę należy zabezpieczyć metalową pokrywą z blachy. W studziencie zamontować automatycznie sterowaną pompę z napędem elektrycznym w celu przepompowywania ścieków ze studzienki do kanalizacji.

Projekt węzła cieplnego według odrębnego opracowania.

4. INSTALACJA GRZEWcza

TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA

Dla zimy projektową temperaturę zewnętrzną i średnią roczną temperaturę zewnętrzną dla II strefy klimatycznej przyjęto zgodnie z załącznikiem krajowym NB1 do normy PN-EN-12831.

ZIMA

- Wrocław – Zima - II Strefa Klimatyczna
- projektowa temperatura zewnętrzna $\theta_e = -18^{\circ}\text{C}$
- wilgotność względna $\varphi = 100\%$
- wilgotność bezwzględna $N = 0,76\text{ g/kg}$
- średnia roczna temperatura zewnętrzna $\theta_{m,e} = 7,9^{\circ}\text{C}$

TEMPERATURA WEWNĘTRZNA

Projektowane temperatury wewnętrzne dla zimy przyjęto zgodnie z załącznikiem krajowym NB2 do normy PN-EN-12831.

Przyjęto następujące temperatury dla poszczególnych grup pomieszczeń:

POMIESZCZENIE	ZIMA [$^{\circ}\text{C}$]
Łazienka	+24
WC	+20
Kuchnia	+20
Pokój mieszkalny	+20
Korytarz	+20
Pomieszczenie gospodarcze	+20
Klatki schodowe	+16

WSPÓŁCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPŁA „U”

Współczynniki przenikania ciepła „U” obliczono dla rzeczywistych przegród budowlanych projektowanego obiektu wg normy PN-EN ISO 6946. Współczynniki te nie przekraczają wielkości podanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008r. z późniejszymi zmianami.

Współczynniki przenikania ciepła dla przegród U ($\text{W/m}^2\text{K}$).

Nazwa przegrody	Typ	U [$\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$]
SZ1 - docieplona	SZ	0,26
SZ1-piwnica	SG	1,03
SZ1	SZ	0,99
SW2	SW	2,4
SW1	SW	1,1

P1 - docieplony	StW	0,25
P2	StW	3,21
P3	SD	0,18
PG	PG	2,55
OZ	OZ	1,1
DZ	DZ	1,3
DW	DW	3

WSPÓŁCZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPŁA LINIOWEGO MOSTKA CIEPLNEGO

Współczynniki przenikania ciepła liniowego mostka cieplnego „ Ψ ” określono wg normy EN 12831.

PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU

Projektowane obciążenie cieplne dla budynku wynosi: **48,7 kW**

Projektowane straty ciepła dla pomieszczeń pokazano na rysunkach części sanitarnej dołączonych do dokumentacji

ŹRÓDŁO CIEPŁA

Jako źródło ciepła dla budynku projektuje się węzeł ciepła zlokalizowany na poziomie parteru zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej. Węzeł ciepła zasila obiegi centralnego ogrzewania dla budynku przy ulicy Komuny Paryskiej 84 oraz zasilania instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Komuny Paryskiej 82

Węzeł ciepła zlokalizowany będzie w pomieszczeniu 0.02.

W węźle cieplnym zlokalizowano pompy obiegowe dla instalacji grzewczej wraz z niezbędnym zabezpieczeniem oraz systemem uzupełniania zładu. Czynnikiem grzewczym dla instalacji centralnego ogrzewania w budynku jest woda grzewcza o obliczeniowej temperaturze 75/55°C i ciśnieniu nieprzekraczającym 1,0 MPa.

Nowoprojektowany węzeł cieplny zasilany będzie z sieci ciepłowniczej, wysokoparametrowym czynnikiem grzejnym o parametrach

- w okresie zimowym: 130/65 st.C.
- w okresie letnim: 65/25 st.C.
- Ciśnienie dyspozycyjne: $\geq 0,20$ MPa

Parametry czynnika grzewczego po stronie odbiorników ciepła przyjęto:

- instalacja centralnego ogrzewania: 75/55°C
- ciepła woda użytkowa 60°C.

Całkowite zapotrzebowanie dla węzła ciepła wynosi 150 kW:

- instalacja centralnego ogrzewania: 92 kW,
- instalacja ciepłej wody użytkowej: 80 kW, do bilansu węzła przyjęto wartość 58 kW przy założeniu, że węzeł ciepła pracuje częściowo w priorytecie ciepłej wody użytkowej.

Projekt węzła ciepła wg odrębnego opracowania nie będącego zakresem tematu opracowania. Projekt węzła cieplnego po stronie pierwotnej poza zakresem opracowania. Granicę opracowania stanowią króćce wymienników ciepła po stronie niskiego parametru.

4.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zakres opracowania obejmuje instalacje centralnego ogrzewania dla remontowanego budynku od punktu włączenia „A” zlokalizowanego w pomieszczeniu węzła ciepła, tj. zasilania instalacji centralnego ogrzewania do odbiorników ciepła (grzejników). Dodatkowo projektuje się tranzyt przewodów grzewczych do zasilania instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Komuny Paryskiej 82. Pompy obiegowe dla instalacji centralnego ogrzewania wraz z zabezpieczeniem instalacji oraz uzupełnianiem zładu znajduje się w węźle ciepła. Projekt węzła ciepła wg. odrębnego opracowania.

Parametry instalacji centralnego ogrzewania w punkcie „A”:

Obliczeniowa moc cieplna dla instalacji wynosi:	Q=92,4kW
Ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji wynosi:	37,6kPa
Całkowita pojemność instalacji:	V=1100dm ³
Parametry obliczeniowe instalacji:	75/50°C
Czynnik	woda

ODBIORNIKI CIEPŁA

Jako odbiorniki ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania projektuje się:

- grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem bocznym wyposażone w zawór termostatyczny z głowicą termostatyczną o zakresie regulacji +16÷28°C oraz zawór powrotny z funkcją odcięcia i spustu wody.
- grzejniki łazienkowe rurowe wyposażone w zawór termostatyczny z głowicą termostatyczną o zakresie regulacji +16÷28°C oraz zawór powrotny z funkcją odcięcia i spustu wody.

Wszystkie zastosowane grzejniki wodne będą wyposażone w systemowe odpowietrzniki miejscowe do odpowietrzania ręcznego.

Lokalizacje, typy oraz wielości grzejników pokazano na rysunkach zamieszczonych w dokumentacji projektowej.

Szczegółowy opis wymaganych parametrów urządzeń grzewczych oraz ich wyposażenia podano w załączniku nr 1

PROWADZENIE PRZEWODÓW

Przewody instalacji centralnego ogrzewania od punktu włączenia „A” do poszczególnych pionów należy prowadzić pod stropem piwnicy oraz tranzyt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku przy ulicy Komuny Paryskiej 82 należy prowadzić częściowo w warstwach posadzki zgodnie z wskazaniem na rysunkach.

Piony instalacyjne zasilające pomieszczenia mieszkalne należy prowadzić w przestrzeniach ogólnodostępnych, na klatkach schodowych.

Przewody w przestrzeni pomieszczeń mieszkań należy prowadzić przy ścianach oraz pod stropem pomieszczeń,

Trasy oraz rzędne prowadzenia przewodów pokazano na rzutach zamieszczonych w dokumentacji projektowej. Podane rzędne są mierzone od poziomu posadzki dla danej kondygnacji

W trakcie montowania przewodów centralnego ogrzewania należy liczyć się z koniecznością zmiany trasy lub wysokości prowadzenia przewodów z uwagi na istniejący charakter obiektu. W przypadku zmiany wysokości prowadzenia przewodów należy zamontować dodatkowe (nie ujęte w zestawieniu) zawory odcinające z kurkami spustowymi lub odpowietrzniki automatyczne umożliwiające opróżnienie i odpowietrzenie instalacji - w ramach realizacji całej instalacji (jako komplet).

Przewody mocować do ścian i stropów na systemowych elementach podwieszenia. Rozstaw podpór i punktów stałych należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta przewodów. Wszystkie zamontowane elementy powinny stanowić integralny element wyposażenia systemu mocowania instalacyjnych danego producenta. Nie dopuszcza się rozwiązań łączonych (składanego).

W najwyższych miejscach instalacji należy montować odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi. W najniższych miejscach instalacji montować zawory odcinające z kurkami spustowymi.

REGULACJA HYDRAULICZNA

Instalacja centralnego ogrzewania projektuje się jako instalację zmiennie-przepływową.

Regulacja przepływów na gałęziach instalacji centralnego ogrzewania zasilających urządzenia grzewcze odbywać się będzie przy pomocy automatycznych regulatorów różnicy ciśnienia (montowanych na powrocie) oraz zaworów odcinających z możliwością podpięcia rurki impulsowej dającej sygnał dla regulatora różnicy ciśnienia (montowanych na zasilaniu).

Regulatory różnicy ciśnienia, umożliwiają odcięcie obiegu, pomiar spadku ciśnienia (przepływu), napełnienia i opróżnienia instalacji oraz utrzymuje stałą różnicę ciśnienia w zadanym zakresie (montowane są na powrocie).

Na rozwinięciu instalacji centralnego ogrzewania zamieszczonym w dokumentacji projektowej podano nastawy wstępne na zaworach regulacyjnych. Nastawy dla zaworów regulacyjnych wydano w sposób informacyjny w odniesieniu do założonych urządzeń w projekcie. W obowiązku Wykonawcy pozostaje ponowne wykonanie obliczeń hydraulicznych do zakupionych przez siebie urządzeń i armatury.

Szczegółowy opis wymaganych parametrów zaworów oraz ich wyposażenia podano w załączniku nr 1.

OPOMIAROWANIE

Na każdej kondygnacji od pionów instalacyjnych odchodzą przewody zasilające i powrotne do zasilanie odbiorników w poszczególnych mieszkalniach, każde odejście do mieszkania jest opomiarowane. Dodatkowo projektuje się pomiar ilości ciepła przez główny licznik ciepła zlokalizowany w węźle cieplnym (wg odrębnego opracowania).

Lokalizacja opomiarowanie projektuje się w skrzynkach na opomiarowanie zlokalizowanych w komunikacji ogólnodostępnej z dostępem od strony komunikacji lub w przypadku braku miejsca na lokalizacji skrzynek na opomiarowanie, opomiarowanie projektuje się pod stropem pomieszczenie komunikacji.

Projektuje się następuje wyposażenie opomiarowania instalacji centralnego ogrzewania:

- zawory odcinające kulowe

- ciepłomierz: czujniki temperatury, przelicznik wskazujący oraz przetwornik przepływu

Szczegółowy opis wymaganych parametrów armatury oraz urządzeń grzewczych oraz ich wyposażenia podano w załączniku nr 1.

MATERIAŁ

Instalację centralnego ogrzewania projektuje się z rur ze stali niskowęglowej cienkościennej zewnętrznie ocynkowanej z systemowymi złączkami o połączeniach zaprasowywanych.

Połączenia z armaturą i urządzeniami wykonać przy pomocy typowych złączek i kształtek systemowych.

Przewody zasilające i powrotne należy zaizolować na całej długości izolacją termiczną wykonaną z kauczuku syntetycznego o grubości zgodnej z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami, jednak nie mniejszej niż:

Lp.	Rodzaj przewodu lub komponentu	Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m · K))
1	Średnica wewnętrzna do 22 mm	20 mm
2	Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm	30 mm
3	Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm	równa średnicy wewnętrznej rury
4	Średnica wewnętrzna ponad 100 mm	100 mm

Przewody zasilające i powrotne prowadzone w warstwach posadzki oraz w bruzdach ściennych należy pianki polietylenowej o grubości 6mm.

Armaturę kulową odcinającą należy zaizolować izolacją termiczną grubości 20mm.

Montaż izolacji należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta izolacji.

ZABEZPIECZENIE PPOŻ.

Przejścia przewodów grzewczych przez strefy wydzielenia ppoż. należy zabezpieczyć przeciwpożarowo poprzez zamontowanie na zaizolowanym przewodzie pojedynczej opaski ogniochronnej z atestem do stosowania o odporności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą przechodzą przewody.

Przejścia przewodów przez przegrody nie będące wydzieleniami pożarowymi należy prowadzić w tulejach ochronnych. Średnicę wewnętrzną tulei należy zastosować większą od średnicy zewnętrznej rury przewodowej w izolacji.

KOMPENSACJA WYDŁUŻEŃ TERMICZNYCH

Wydłużenia przewodów kompensowane będą przez samokompensację rurociągów czyli naturalne załamania przewodów na trasie prowadzenia.

ODPOWIETRZENIE I SPUST WODY

Na pionach w najwyższych punktach należy zamontować samoczynne odpowietrzniki automatyczne $\phi 15$ z zaworami odcinającymi.

Odpowietrzanie na grzejnikach realizowane będzie przez wbudowane odpowietrzniki ręczne.

Spust wody oraz napełnianie instalacji pod grzejnikami odbywać się będzie poprzez zawory odcinające z możliwością napełniania i opróżniania instalacji. Spust wody z pionów realizowany będzie poprzez zawory odcinające z możliwością napełniania i opróżniania instalacji lub zawory odcinające z kurkami spustowymi zamontowane na podejściach do pionów.

UZUPEŁNIANIE ZŁADU O STABILIZACJA CIŚNIENIA

Napełnianie, uzupełnianie zładu instalacji centralnego ogrzewania oraz stabilizacja ciśnienia odbywać się będzie w węzłach ciepła.

Projekt węzła ciepła wg odrębnego opracowania

PRÓBY SZCZELNOŚCI

Wszystkie projektowane instalacje po wykonaniu poddać próbie szczelności. Przed próbami instalację dokładnie odpowietrzyć i przepłukać. W trakcie płukania i prób szczelności zawory regulacyjne muszą znajdować się w położeniu całkowitego otwarcia.

Sposób prowadzenia prób podano w pkt. 11.8.1 „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II - instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Minimalne ciśnienie próbne = $p_{\text{robocze}} + 0,2 \text{ MPa}$.

Należy odpowietrzyć system i podnieść ciśnienie do wartości 1,5 ciśnienia roboczego.

Podwyższone ciśnienie należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut po pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa.

Przeprowadzić oględziny całego systemu, zwłaszcza połączeń.

W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku.

Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalację należy przepłukać w celu usunięcia zanieczyszczeń montażowych. Płukanie należy przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu dyspozycyjnym, przy całkowicie otwartych wszystkich zaworach regulacyjnych.

Po płukaniu instalację należy napełnić wodą filtrowaną tak, aby nigdzie nie pozostały poduszki powietrza.

Próbę szczelności przewodów instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta przewodów.

Na przewodach zasilających i powrotnych zaznaczyć kierunki przepływu w kolorach „ciepły”, „zimny”

5. Wytyczne branżowe

Budowlane.

- Wykonać otwory w stropach, ścianach,
- Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia pożarowych wykonać, jako ppoż. np. przez zastosowanie obejm ognioochronnych o odporności równej odporności przegrody
- Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i stropów tego pomieszczenia,

- Przy przejściu przez przegrody oddzielenia pożarowego rurami stalowymi należy uszczelnić ogniochronną masą uszczelniającą elastyczną
- Rurociągi należy podporać lub podwieszać przy użyciu podpór wg KER (Katalog Elementów Rurociągów) i odpowiednich systemów podparć,
- Pod podpory ślizgowe stosować podkładki teflonowe.

Instalacyjne.

- Montaż zawiesi do konstrukcji wykonać zgodnie z wytycznymi producenta,
- Przewody oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie,
- Wszystkie przewody zaizolować, na izolacji oznaczyć kierunki przepływu czynnika,
- Połączenia rurociągów wykonać zgodnie z dokumentacją,
- Przed rozruchem wykonać wszystkie czynności odbiorowe wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji,
- Odbiory wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy,
- Instalacje należy wykonać z materiałów dopuszczonych i atestowanych przez właściwe instytucje do tego upoważnione,
- Przy realizacji instalacji należy stosować się do szczegółowych instrukcji montażowych producenta,
- Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem technicznym mając na uwadze wytyczne producenta urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” część II, Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych.
- Zapewnić parametry instalacji centralnego ogrzewania w punkcie włączenie „A” zgodnie z parametrami w poniższej tabeli
- Parametry instalacji centralnego ogrzewania w punkcie „A”:

Obliczeniowa moc cieplna dla instalacji wynosi:	Q=92,4kW
Ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji wynosi:	37,6kPa
Całkowita pojemność instalacji:	V=1100dm ³
Parametry obliczeniowe instalacji:	75/50°C
Czynnik	woda

6. UWAGI WYKONAWCZE I KOŃCOWE.

1. Instalacje sanitarne montować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych „tom II - „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.
2. Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlane muszą posiadać:
 - oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE
 - krajową deklarację zgodności dla wyrobów oznakowanych znakiem CE albo dobrowolny certyfikat zgodności lub obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B”.
 - aprobatę techniczną ITB dla wyrobów objętych PN.
3. Instalacje mocować do ścian i stropów na elementach podwieszenia z wibroizolacją. Wszystkie zamontowane elementy wibroizacyjne powinny stanowić integralny element wyposażenia systemu mocowań instalacyjnych danego producenta. Nie dopuszcza się rozwiązania łączonego (składanego), tzn. podstawowe elementy systemu mocowań instalacyjnych (szyny, obejmy), a elementy wibroizacyjne wykonane przez wykonawcę. W obowiązku Wykonawcy pozostaje wykonanie systemu mocowań dostosowanych do konkretnego producenta urządzeń i wielkości kanałów, uwzględniając ciężar urządzeń, tłumienie drgań oraz ilość mocowań koniecznych do montażu kanałów i urządzeń.
4. Odbiór robót należy wykonywać zgodnie z „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - Zeszyt 5”, oprac. COBRTI INSTAL 09.2002 r.

5. Wszystkie wbudowane produkty muszą spełniać wymagania polskich przepisów i obowiązujących norm, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).
6. Za pełne opracowanie i zakres dokumentacji uważa się wszystko co zostało zapisane i narysowane. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie objęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien wyjaśnić z Projektantem, który jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw.
7. Montaż urządzeń prowadzić pod nadzorem i wg wytycznych dostawców. Rozruch urządzeń dokonać w porozumieniu z producentami.
8. Koordynację realizacji należy wykonać bezpośrednio na budowie przed montażem.
9. Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby szczelności.
10. Przejścia przewodów przez strefy p.poż. należy zabezpieczyć opaskami p.poż.
11. Na przejściach przez pozostałe przegrody budowlane montować tuleje ochronne.
12. Na zaizolowanych rurociągach oznaczyć kierunki przepływu czynnika.

Zmiany materiałów, urządzeń, odstępstwa od projektu.

1. Materiały stosowane podczas realizacji robót (o ile nie podano inaczej) muszą być najwyższej jakości, posiadać atesty stosownych władz polskich dopuszczające do ich stosowania jako materiały budowlane w Polsce.
2. Wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
3. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę powinny być uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie wykonywania robót muszą być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.
4. Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a w przypadku urządzeń i materiałów nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
5. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych i podobnymi uregulowaniami.
7. Wszystkie wbudowane produkty muszą spełniać wymagania polskich przepisów i obowiązujących norm, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

8. LITERATURA.

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118) wraz ze zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie zbiorowym przeciwpożarowej (Dz.U.09.178.1380) wraz ze zmianami.
4. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dn. 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719).
5. Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.06.123.1858 ze zmianami).
6. 0 PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Część 1: Hydranty wewnętrzne z węzłem półsłotynnym.

7. PN-EN 671-2:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Część 2 Hydranty wewnętrzne z węzem płasko składanym.
8. PN EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego.
9. PN EN 13789:2008 Ciepłe właściwości użytkowe budynków. Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację. Metody obliczania.
10. PN-EN 832:2001/AC:2006 Właściwości cieplne budynków — Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania —. Budynki mieszkalne
11. Obowiązują wszystkie powołane rozporządzenia oraz normy wraz z ich późniejszymi aktualizacjami.
12. Literatura fachowa.

Załącznik 1 – Zestawienie urządzeń i armatury instalacji centralnego ogrzewania

L.p.	Oznaczenie	Specyfikacja /Opis	DN	Ilość (szt/m)
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA				
1	GW11/300/400	Grzejnik płytowy kompaktowy z króćcami podłączeniowymi z boku o średnicy 1/2". Grzejnik wyposażony w konsolę ścienną, odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28stC oraz z zaworem odcinającym prostym z funkcją odcięcia. Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niż 110st.C, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,0MPa. Wymiary: długość 400mm, wysokość 300mm, głębokość 61mm. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.	15	1
2	GW11/400/520	Grzejnik płytowy kompaktowy z króćcami podłączeniowymi z boku o średnicy 1/2". Grzejnik wyposażony w konsolę ścienną, odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28stC oraz z zaworem odcinającym prostym z funkcją odcięcia. Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niż 110st.C, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,0MPa. Wymiary: długość 520mm, wysokość 400mm, głębokość 61mm. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.	15	2
3	GW11/400/720	Grzejnik płytowy kompaktowy z króćcami podłączeniowymi z boku o średnicy 1/2". Grzejnik wyposażony w konsolę ścienną, odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28stC oraz z zaworem odcinającym prostym z funkcją odcięcia. Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niż 110st.C, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,0MPa. Wymiary: długość 720mm, wysokość 400mm, głębokość 61mm. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.	15	2
4	GW11/400/800	Grzejnik płytowy kompaktowy z króćcami podłączeniowymi z boku o średnicy 1/2". Grzejnik wyposażony w konsolę ścienną, odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28stC oraz z zaworem odcinającym prostym z funkcją odcięcia. Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niż 110st.C, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,0MPa. Wymiary: długość 800mm, wysokość 400mm, głębokość 61mm. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.	15	0
5	GW11/500/720	Grzejnik płytowy kompaktowy z króćcami podłączeniowymi z boku o średnicy 1/2". Grzejnik wyposażony w konsolę ścienną, odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28stC oraz z zaworem odcinającym prostym z funkcją odcięcia. Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niż 110st.C, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,0MPa. Wymiary: długość 720mm, wysokość 500mm, głębokość 61mm. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.	15	2

6	GW11/600/520	Grzejnik płytowy kompaktowy z króćcami podłączeniowymi z boku o średnicy 1/2". Grzejnik wyposażony w konsolę ścienną, odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28stC oraz z zaworem odcinającym prostym z funkcją odcięcia. Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niż 110st.C, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,0MPa. Wymiary: długość 520mm, wysokość 600mm, głębokość 61mm. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.	15	2
7	GW11/600/600	Grzejnik płytowy kompaktowy z króćcami podłączeniowymi z boku o średnicy 1/2". Grzejnik wyposażony w konsolę ścienną, odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28stC oraz z zaworem odcinającym prostym z funkcją odcięcia. Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niż 110st.C, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,0MPa. Wymiary: długość 600mm, wysokość 600mm, głębokość 61mm. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.	15	2
8	GW22/400/520	Grzejnik płytowy kompaktowy z króćcami podłączeniowymi z boku o średnicy 1/2". Grzejnik wyposażony w konsolę ścienną, odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28stC oraz z zaworem odcinającym prostym z funkcją odcięcia. Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niż 110st.C, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,0MPa. Wymiary: długość 520mm, wysokość 400mm, głębokość 105mm. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.	15	6
9	GW22/400/600	Grzejnik płytowy kompaktowy z króćcami podłączeniowymi z boku o średnicy 1/2". Grzejnik wyposażony w konsolę ścienną, odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28stC oraz z zaworem odcinającym prostym z funkcją odcięcia. Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niż 110st.C, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,0MPa. Wymiary: długość 600mm, wysokość 400mm, głębokość 105mm. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.	15	1
10	GW22/400/720	Grzejnik płytowy kompaktowy z króćcami podłączeniowymi z boku o średnicy 1/2". Grzejnik wyposażony w konsolę ścienną, odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28stC oraz z zaworem odcinającym prostym z funkcją odcięcia. Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niż 110st.C, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,0MPa. Wymiary: długość 720mm, wysokość 400mm, głębokość 105mm. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.	15	6
11	GW22/400/800	Grzejnik płytowy kompaktowy z króćcami podłączeniowymi z boku o średnicy 1/2". Grzejnik wyposażony w konsolę ścienną, odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28stC oraz z zaworem odcinającym prostym z funkcją odcięcia. Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niż 110st.C, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,0MPa. Wymiary: długość 800mm, wysokość 400mm, głębokość 105mm. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.	15	1

12	GW22/400/920	Grzejnik płytowy kompaktowy z króćcami podłączeniowymi z boku o średnicy 1/2". Grzejnik wyposażony w konsolę ścienną, odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28stC oraz z zaworem odcinającym prostym z funkcją odcięcia. Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niż 110st.C, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,0MPa. Wymiary: długość 920mm, wysokość 400mm, głębokość 105mm. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.	15	6
13	GW22/400/1000	Grzejnik płytowy kompaktowy z króćcami podłączeniowymi z boku o średnicy 1/2". Grzejnik wyposażony w konsolę ścienną, odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28stC oraz z zaworem odcinającym prostym z funkcją odcięcia. Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niż 110st.C, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,0MPa. Wymiary: długość 1000mm, wysokość 400mm, głębokość 105mm. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.	15	2
14	GW22/400/1120	Grzejnik płytowy kompaktowy z króćcami podłączeniowymi z boku o średnicy 1/2". Grzejnik wyposażony w konsolę ścienną, odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28stC oraz z zaworem odcinającym prostym z funkcją odcięcia. Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niż 110st.C, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,0MPa. Wymiary: długość 1120mm, wysokość 400mm, głębokość 105mm. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.	15	1
15	GW22/500/520	Grzejnik płytowy kompaktowy z króćcami podłączeniowymi z boku o średnicy 1/2". Grzejnik wyposażony w konsolę ścienną, odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28stC oraz z zaworem odcinającym prostym z funkcją odcięcia. Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niż 110st.C, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,0MPa. Wymiary: długość 520mm, wysokość 500mm, głębokość 105mm. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.	15	3
16	GW22/500/600	Grzejnik płytowy kompaktowy z króćcami podłączeniowymi z boku o średnicy 1/2". Grzejnik wyposażony w konsolę ścienną, odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28stC oraz z zaworem odcinającym prostym z funkcją odcięcia. Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niż 110st.C, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,0MPa. Wymiary: długość 600mm, wysokość 500mm, głębokość 105mm. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.	15	4
17	GW22/500/720	Grzejnik płytowy kompaktowy z króćcami podłączeniowymi z boku o średnicy 1/2". Grzejnik wyposażony w konsolę ścienną, odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28stC oraz z zaworem odcinającym prostym z funkcją odcięcia. Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niż 110st.C, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,0MPa. Wymiary: długość 720mm, wysokość 500mm, głębokość 105mm. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.	15	4

18	GW22/500/800	Grzejnik płytowy kompaktowy z króćcami podłączeniowymi z boku o średnicy 1/2". Grzejnik wyposażony w konsolę ścienną, odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28stC oraz z zaworem odcinającym prostym z funkcją odcięcia. Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niż 110st.C, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,0MPa. Wymiary: długość 800mm, wysokość 500mm, głębokość 105mm. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.	15	4
19	GW22/500/920	Grzejnik płytowy kompaktowy z króćcami podłączeniowymi z boku o średnicy 1/2". Grzejnik wyposażony w konsolę ścienną, odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28stC oraz z zaworem odcinającym prostym z funkcją odcięcia. Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niż 110st.C, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,0MPa. Wymiary: długość 920mm, wysokość 500mm, głębokość 105mm. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.	15	7
20	GW22/500/1120	Grzejnik płytowy kompaktowy z króćcami podłączeniowymi z boku o średnicy 1/2". Grzejnik wyposażony w konsolę ścienną, odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28stC oraz z zaworem odcinającym prostym z funkcją odcięcia. Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niż 110st.C, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,0MPa. Wymiary: długość 1120mm, wysokość 500mm, głębokość 105mm. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.	15	0
21	GW22/600/520	Grzejnik płytowy kompaktowy z króćcami podłączeniowymi z boku o średnicy 1/2". Grzejnik wyposażony w konsolę ścienną, odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28stC oraz z zaworem odcinającym prostym z funkcją odcięcia. Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niż 110st.C, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,0MPa. Wymiary: długość 520mm, wysokość 600mm, głębokość 105mm. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.	15	2
22	GW22/600/600	Grzejnik płytowy kompaktowy z króćcami podłączeniowymi z boku o średnicy 1/2". Grzejnik wyposażony w konsolę ścienną, odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28stC oraz z zaworem odcinającym prostym z funkcją odcięcia. Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niż 110st.C, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,0MPa. Wymiary: długość 520mm, wysokość 600mm, głębokość 105mm. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.	15	2
23	GW22/900/1000	Grzejnik płytowy kompaktowy z króćcami podłączeniowymi z boku o średnicy 1/2". Grzejnik wyposażony w konsolę ścienną, odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28stC oraz z zabezpieczeniem przed kradzieżą oraz z zaworem odcinającym prostym z funkcją odcięcia. Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niż 110st.C, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,0MPa. Wymiary: długość 1000mm, wysokość 900mm, głębokość 105mm. Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej. Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.	15	0

24	GW22/900/1120	<p>Grzejnik płytowy kompaktowy z króćcami podłączeniowymi z boku o średnicy 1/2". Grzejnik wyposażony w konsolę ścienną, odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28stC wraz z zabezpieczeniem przed kradzieżą oraz z zaworem odcinającym prostym z funkcją odcięcia.</p> <p>Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niż 110st.C, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,0MPa.</p> <p>Wymiary: długość 1120mm, wysokość 900mm, głębokość 105mm.</p> <p>Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej.</p> <p>Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.</p>	15	1
25	GW33/400/920	<p>Grzejnik płytowy kompaktowy z króćcami podłączeniowymi z boku o średnicy 1/2". Grzejnik wyposażony w konsolę ścienną, odpowietrznik oraz spust wody. Grzejnik wraz z zaworem termostatycznym prostym z głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28stC oraz z zaworem odcinającym prostym z funkcją odcięcia.</p> <p>Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niż 110st.C, ciśnienie robocze nie mniejsze niż 1,0MPa.</p> <p>Wymiary: długość 920mm, wysokość 400mm, głębokość 166mm.</p> <p>Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej.</p> <p>Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.</p>	15	2
26	GW1 07/400	<p>Grzejnik łazienkowy stalowy z króćcami podłączeniowymi o średnicy 1/2".</p> <p>Grzejnik wraz z zaworem termostatyczny kątowy z cieczową głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28st.C oraz zawór odcinający kątowy powrotny.</p> <p>Maksymalne ciśnienie robocze 0,6MPa, maksymalna temperatura robocza 110°C.</p> <p>Wymiary: długość 400mm, wysokość 710mm, głębokość 100mm.</p> <p>Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej.</p> <p>Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.</p>	15	2
27	GW1 07/500	<p>Grzejnik łazienkowy stalowy z króćcami podłączeniowymi o średnicy 1/2".</p> <p>Grzejnik wraz z zaworem termostatyczny kątowy z cieczową głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28st.C oraz zawór odcinający kątowy powrotny.</p> <p>Maksymalne ciśnienie robocze 0,6MPa, maksymalna temperatura robocza 110°C.</p> <p>Wymiary: długość 500mm, wysokość 710mm, głębokość 100mm.</p> <p>Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej.</p> <p>Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.</p>	15	2
28	GW1 11/400	<p>Grzejnik łazienkowy stalowy z króćcami podłączeniowymi o średnicy 1/2".</p> <p>Grzejnik wraz z zaworem termostatyczny kątowy z cieczową głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28st.C oraz zawór odcinający kątowy powrotny.</p> <p>Maksymalne ciśnienie robocze 0,6MPa, maksymalna temperatura robocza 110°C.</p> <p>Wymiary: długość 400mm, wysokość 1130mm, głębokość 100mm.</p> <p>Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej.</p> <p>Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.</p>	15	1

29	GW 11/500	<p>Grzejnik łazienkowy stalowy z króćcami podłączeniowymi o średnicy 1/2".</p> <p>Grzejnik wraz z zaworem termostatyczny kątowny z cieczową głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28st.C oraz zawór odcinający kątowny powrotny.</p> <p>Maksymalne ciśnienie robocze 0,6MPa, maksymalna temperatura robocza 110°C.</p> <p>Wymiary: długość 500mm, wysokość 1130mm, głębokość 100mm.</p> <p>Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej.</p> <p>Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.</p>	15	0
30	GW 15/500	<p>Grzejnik łazienkowy stalowy z króćcami podłączeniowymi o średnicy 1/2".</p> <p>Grzejnik wraz z zaworem termostatyczny kątowny z cieczową głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28st.C oraz zawór odcinający kątowny powrotny.</p> <p>Maksymalne ciśnienie robocze 0,6MPa, maksymalna temperatura robocza 110°C.</p> <p>Wymiary: długość 500mm, wysokość 1470mm, głębokość 100mm.</p> <p>Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej.</p> <p>Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.</p>	15	0
31	GW 15/750	<p>Grzejnik łazienkowy stalowy z króćcami podłączeniowymi o średnicy 1/2".</p> <p>Grzejnik wraz z zaworem termostatyczny kątowny z cieczową głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28st.C oraz zawór odcinający kątowny powrotny.</p> <p>Maksymalne ciśnienie robocze 0,6MPa, maksymalna temperatura robocza 110°C.</p> <p>Wymiary: długość 750mm, wysokość 1470mm, głębokość 100mm.</p> <p>Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej.</p> <p>Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.</p>	15	1
32	GW 18/900	<p>Grzejnik łazienkowy stalowy z króćcami podłączeniowymi o średnicy 1/2".</p> <p>Grzejnik wraz z zaworem termostatyczny kątowny z cieczową głowicą termostatyczną o zakresie temperatur 16-28st.C oraz zawór odcinający kątowny powrotny.</p> <p>Maksymalne ciśnienie robocze 0,6MPa, maksymalna temperatura robocza 110°C.</p> <p>Wymiary: długość 900mm, wysokość 1760mm, głębokość 100mm.</p> <p>Grzejnik należy zamontować na konsoli ściennej.</p> <p>Kolor grzejnika RAL 9016. Kolor grzejnika przed zamówieniem potwierdzić z Inwestorem.</p>	15	1
33	Zawór termostatyczny do grzejników kompaktowych	Zawór termostatyczny prosty DN15 z nastawą wstępną o połączeniu gwintowanym montowany na przewodzie zasilającym.	15	63
34	Zawór termostatyczny do grzejników pionowych	Zawór termostatyczny kątowny DN15 z nastawą wstępną o połączeniu gwintowanym montowany na przewodzie zasilającym.	15	7
35	Głowica termostatyczna	Cieczowa głowica termostatyczna o zakresie temperatur 16-28st.C z wbudowanym czujnikiem, ograniczenie nastawy 16-28st.C, blokowanie zakresu temperatury.		69

36	Głowica termostaticzna	Cieczowa głowica termostaticzna o zakresie temperatur 8-28st.C z wbudowanym czujnikiem, ograniczenie nastawy 16-28st.C, blokowanie zakresu temperatury wraz z zabezpieczeniem przed kradzieżą	1	
37	Zawór powrotny do grzejników kompaktowych	Zawór odcinający prosty gwintowany DN15 montowany na przewodzie powrotnym. Zawór z możliwością odcięcia oraz spustu wody	63	15
38	Zawór powrotny do grzejników pionowych	Zawór odcinający prosty gwintowany DN15 montowany na przewodzie powrotnym. Zawór z możliwością odcięcia oraz spustu wody	7	15
39	ZR1	Regulator różnicy ciśnienia, gwintowany, z ręcznym odcięciem. Zakres nastawy ciśnienia dyspozycyjnego 5-25kPa, ciśnienie robocze 16bar. Wyposażenie: rurka impulsowa o długości nie mniejszej niż 1,5m, kurek odwadniający, sprężyna ze stali nierdzewnej o charakterystyce liniowej. Zakres pracy -20st.C do +120st.C. Nastawę wstępną na zaworze opisano na rozwinięciu instalacji c.o.	1	15
40	ZR2	Regulator różnicy ciśnienia, gwintowany, z ręcznym odcięciem. Zakres nastawy ciśnienia dyspozycyjnego 5-25kPa, ciśnienie robocze 16bar. Wyposażenie: rurka impulsowa o długości nie mniejszej niż 1,5m, kurek odwadniający, sprężyna ze stali nierdzewnej o charakterystyce liniowej. Zakres pracy -20st.C do +120st.C. Nastawę wstępną na zaworze opisano na rozwinięciu instalacji c.o.	4	20
41	ZP1	Zawór automatyczny współpracujący, gwintowany z nastawą wstępną i z dwoma złączkami pomiarowymi; ciśnienie robocze 16bar. Zakres pracy -20st.C do +120st.C. Nastawę wstępną na zaworze opisano na rozwinięciu instalacji c.o.	5	15
42	ZO1	Zawór odcinający gwintowany, korpus: mosiądz niklowany, kula: mosiądz chromowany, uszczelnienie: PTFE, ciśnienie dopuszczalne: PN20 (przy +80°C), temp. pracy: +80 °C (ciągle)	65	15
43	ZO2	Zawór odcinający gwintowany, korpus: mosiądz niklowany, kula: mosiądz chromowany, uszczelnienie: PTFE, ciśnienie dopuszczalne: PN20 (przy +80°C), temp. pracy: +80 °C (ciągle)	4	20
44	ZO4	Zawór odcinający gwintowany, korpus: mosiądz niklowany, kula: mosiądz chromowany, uszczelnienie: PTFE, ciśnienie dopuszczalne: PN20 (przy +80°C), temp. pracy: +80 °C (ciągle)	4	32
45	ZS	Zawór odcinający z kurkiem spustowym gwintowany	4	15
46	OA	Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym i zaworem odcinającym DN15	28	15

47	LC0,6	<p>Elektryczny przelicznik energii montowany na przewodzie powrotnym składający się z:</p> <p>a) ciepłomierz rozdzielny o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakres pomiaru temperatury od +2 do +200°C, - zakres różnicy pomiaru temperatury od +3 do +150°C, - zasilanie 230V <p>- klasa ochrony obudowy IP 54,</p> <p>b) przetwornik przepływu skrzydełkowy, jednostrumieniowy o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przepływ nominalny: 0,6 m³/h - przepływ maksymalny: 1,2 m³/h - średnica nominalna: DN 15 - maksymalna temperatura robocza 90°C, - maksymalne ciśnienie robocze 16bar. <p>c) dwa czujniki temperatury o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiał czujników: platyna - zakres pomiaru temperatur: 0 – 180°C. 	15	21
48	R4	<p>Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego o średnicy DN25</p> <p>Zasilający i powrotny z czterema odejściami 1/2", automatycznym odpowietrznikiem, spustem wody.</p> <p>Rozdzielacz zamontowany na natynkowej szafce rozdzielaczowej o wymiarach 630x550x110</p>	25	0
49	R5	<p>Rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego o średnicy DN25</p> <p>Zasilający i powrotny z pięcioma odejściami 1/2", automatycznym odpowietrznikiem, spustem wody.</p> <p>Rozdzielacz zamontowany na natynkowej szafce rozdzielaczowej o wymiarach 630x650x110</p>	25	2
50		Punkty stałe na rurociągach	DN 32	3

UWAGA

Urządzenia, elementy instalacji i producenci zostały przyjęte w projekcie do celów wymiarowania instalacji i określenia standardu technicznego instalacji. Stanowią one poziom odniesienia – „na zasadzie nie gorsze niż”. Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego zapewniającego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjęte rozwiązanie zamienne nie może obniżać standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.

ZAŁĄCZNIK 2**ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ARMATURY DLA INSTALACJI ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY
I CYRKULACJI**

OZN.	NAZWA	DN	ILOŚĆ	PRODUCENT
ZO1	Zawór odcinający 1/2" gwintowany - długość montażowa: 54 mm - masa: 0,195 kg - korpus: mosiądz chromowany - kula: mosiądz chromowany - uszczelnienie: PTFE - max. temp. pracy: +80 °C	15	41	Socla V3000
ZO2	Zawór odcinający 3/4" gwintowany - długość montażowa: 55 mm - masa: 0,265 kg - korpus: mosiądz chromowany - kula: mosiądz chromowany - uszczelnienie: PTFE - max. temp. pracy: +80 °C	20	36	Socla V3000
ZO3	Zawór odcinający 1" gwintowany - długość montażowa: 68 mm - masa: 0,445 kg - korpus: mosiądz chromowany - kula: mosiądz chromowany - uszczelnienie: PTFE - max. temp. pracy: +80 °C	25	9	Socla V3000
ZO4	Zawór odcinający 1 1/4" gwintowany - długość montażowa: 82 mm - masa: 0,640 kg - korpus: mosiądz chromowany - kula: mosiądz chromowany - uszczelnienie: PTFE - max. temp. pracy: +80 °C	32	5	Socla V3000
ZO5	Zawór odcinający 1 1/2" gwintowany - długość montażowa: 89 mm - masa: 0,920 kg - korpus: mosiądz chromowany - kula: mosiądz chromowany - uszczelnienie: PTFE - max. temp. pracy: +80 °C	40	1	Socla V3000
WZ2,5	Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy JS-S 2,5-02 do wody	20	20	Apator Powogaz

	zimnej, $Q_{nom} = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, DN20			
WC1,6	Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy JS90 1,6-02 do wody ciepłej, $Q_{nom} = 1,6 \text{ m}^3/\text{h}$, DN15	15	20	Apator Powogaz
ZT1	Termostatyczny zawór cyrkulacyjny ciepłej wody użytkowej MTCV-B DN15 + moduł dezynfekcyjny nr kat. 003Z2021 + komplet złączek montażowych z odcinającym zaworem kulowym nr kat. 003Z1028	15	1	Danfoss typ MTCV-B
R4	Rozdzielacz do wody zimnej o średnicy DN50, z pięcioma króćcami przyłączeniowymi o średnicy $\varnothing 32$. Długość nie większa niż 45 cm. Rozdzielacz do wody ciepłej o średnicy DN40, z pięcioma króćcami przyłączeniowymi o średnicy $\varnothing 25$. Długość nie większa niż 45 cm. Do wykonania na budowie w zakresie Wykonawcy instalacji. Rozdzielacz zamontowany na natynkowej szafce rozdzielaczowej o wymiarach 630x550x110	40/50	5kpl	-
Um	Bateria umywalkowa $q_n = 0,07 \text{ l/s}$	-	3	W zakresie Właściciela mieszkania
W	Bateria wannowa $q_n = 0,15 \text{ l/s}$	-	2	W zakresie Właściciela mieszkania
Pu	Przycisk uruchamiający do spłuczki $q_n = 0,13 \text{ l/s}$	-	7	W zakresie Właściciela mieszkania
N	Bateria prysznicowa $q_n = 0,15 \text{ l/s}$	-	1	W zakresie Właściciela mieszkania
Pr	Zawór kątowy do podłączenia pralki $q_n = 0,25 \text{ l/s}$	-	20	W zakresie Właściciela mieszkania
Zl	Bateria kuchenna zlewozmywakowa $q_n = 0,07 \text{ l/s}$	-	20	W zakresie Właściciela mieszkania
Zł	Złączka do węży wraz z zlewem technicznym w pomieszczeniu węzła ciepła	25	1	

WP	Wpust piwniczny z syfonem z PP, DN 100 Odptyw boczny 2,5°, z kołnierzem uszczelniającym	100	1	Practicus firmy Kessel
PZ	Pompa zatapialna do montażu w studziencie schładzającej. Przepływ obliczeniowy 1,0 l/s, wysokość podnoszenia 7,6 mH ₂ O. Czynnik tłoczony: każda ciecz Newtonowsk'a. Korpus pompy wykonany ze stali nierdzewnej, wirnik ze stali nierdzewnej. Pompa wyposażona w układ sterowania: łącznik pływakowy. Pompa wyposażona w silnik elektryczny o mocy 700W, 230V ~1. Wysokość nie większa niż 235mm	32	1	Unilift KP350A1 firmy Grundfos
SH	Studzienka kanalizacyjna F800 o głębokości 1m (2 kręgi betonowe o wysokości 500mm). Studzienka z włazem typu lekkiego A125 i monolityczną płytą denną	800	1	

UWAGA: Urządzenia, elementy instalacji i producenci zostały przyjęte w projekcie do celów wymiarowania instalacji i określenia standardu technicznego instalacji. Stanowią one poziom odniesienia – „na zasadzie nie gorsze niż”. Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego zapewniającego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjęte rozwiązanie zamienne nie może obniżać standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora.