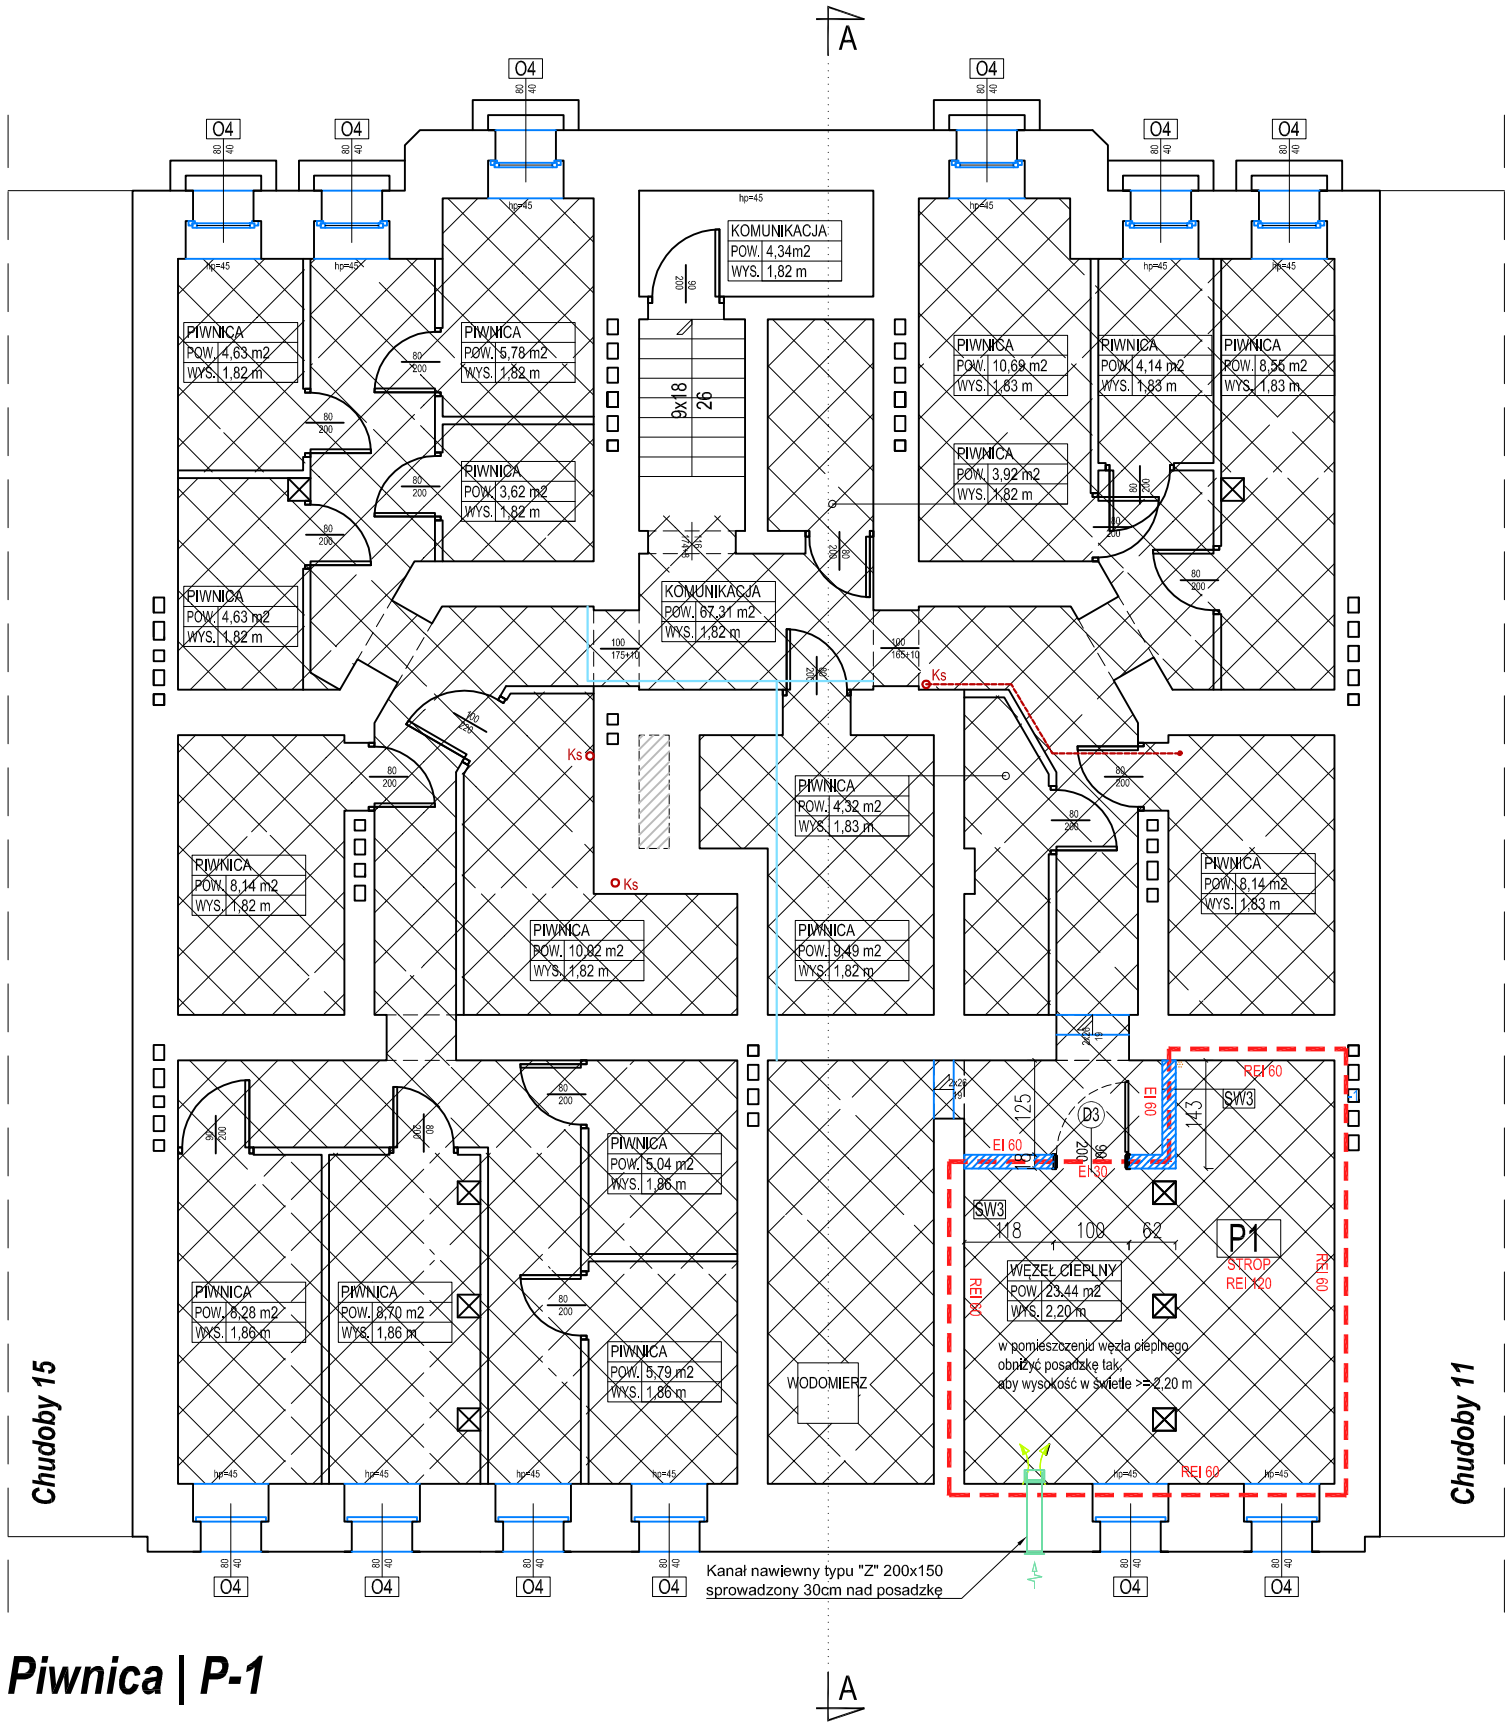

Piwnica | P-1

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DZIAŁOWE PROJEKTOWANE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- DRZWI DO WYBURZENIA
- STREFA TERMOMODERNIZACJI (STROPY)
- STREFY WSPÓLNE REMONTOWANE
- STREFA OBNIŻENIA POSADZKI W I ETAPIE INWESTYCJI
- STREFA OBNIŻENIA POSADZKI W II ETAPIE INWESTYCJI
- PROJEKTOWANA KRATKA ŚCIEKOWA
- ⌀2 PROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLACJI
- E PROJEKTOWANE WENTYLATORY ŁAZIENKOWE
- PROJEKTOWANE PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ SANITARNYCH
- ISTNIEJĄCA KANALIZACJA SANITARNA
- ISTNIEJĄCA SIEĆ WODOCIĄGOWA
- WYDZIELENIE STREFY POŻAROWEJ
- LP ISTNIEJĄCY LICZNIK ELEKTRYCZNY
- Ks PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT. W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO
- Ks PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT.

UWAGI:
1. WSZYSTKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE DO WYMIANY
2. WSZYSTKIE OBRÓBKI BLACHARSKIE DO WYMIANY
3. DOSTAWA I MONTAŻ ARMATURY SANITARNEJ WEWNĄTRZ-MIESZKANIOWEJ POZA ZAKRESEM INWESTYCJI

SZ1

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA TYLNA ISTNIEJĄCA DO OCIEPLENIA	
Tynk silikatowy, cienkowarstwowy, barwiony w masie	-
Środek gruntujący	-
Zaprawa klejąco-szpachlowa z siatką z włókna szklanego	-
Welna mineralna na zaprawie klejowej	12,0 cm
Ściana nośna istniejąca	ist.

SZ2

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FRONTOWA ISTNIEJĄCA DO RENOWACJI	
Farba renowacyjna silikatowa	-
Środek gruntujący	-
Szpachlówka mineralna elewacyjna (wyrównanie elewacji)	-
Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna (uzupełnienie ubytków i odtworzenie detali w masie tynkarskiej	-
Ściana nośna istniejąca	ist.

SZ3

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA TYLNA - COKÓŁ DO OCIEPLENIA	
Wyprawa tynkarska żywiczna barwiona w masie	0,25 cm
Środek gruntujący	-
Zaprawa klejowo-szpachlowa z siatką z włókna szklanego	-
Styrodur	12,0 cm
Zaprawa klejowo-szpachlowa	-
Ściana nośna istniejąca	ist.

SZ4

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FRONTOWA - COKÓŁ DO RENOWACJI	
Dyfuzyjna farba krzemianowa	-
Środek gruntujący	-
Tynk renowacyjny hydrofobowy (system tynków renowacyjnych)	1,5cm
Tynk komorowy cementowo-wapienny (system tynków renowac.)	1,5cm
Obrzutka tynkarska cementowa (system tynków renowacyjnych)	-
Ściana nośna istniejąca	ist.

SW1

ŚCIANA ISTNIEJĄCA NA PODDASZU DO OCIEPLENIA	
Ściana istniejąca	ist.
Welna mineralna na zaprawie klejowej	12,0 cm
Stelaż pod płytę G-K	5,0cm
Płyta G-K	1,25 cm

SW2

PROJ. ŚCIANA WEWNĘTRZNA - PIWNICE	
Bloczki wapienno-piaskowe pełne	8,0 cm

SW3

ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA PROJEKTOWANA	
Bloczki gazobetonowe	18,0 cm

SW4

ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA PROJEKTOWANA	
Bloczki gazobetonowe	12,0 cm

P1

STROP NAD PIWNICĄ DO OCIEPLENIA	
Zaprawa klejowa na siatce tynkarskiej	-
Welna mineralna na zaprawie klejowej	10,0 cm
Strop istniejący	ist.

P2

STROP ISTNIEJĄCY NAD PARTEREM DO OCIEPLENIA	
Styropapa	16,0 cm
Strop istniejący	ist.

P3

STROP ISTNIEJĄCY PODDASZA DO OCIEPLENIA	
Płyta podłogowa gipsowo-włóknowa x2	1,25 cm
Folia paro-przepuszczalna x1	-
Welna mineralna ułożona pomiędzy belkami stropowymi	14,0 cm
Folia paro-izolacyjna x1	-
Strop istniejący	ist.

P4

OBNIŻENIE POSADZKI W PIWNICY	
Wylewka cementowa zbrojona zacieraną siatką	10,0 cm
Papa termozgrzewalna	-
Chudy beton	10,0 cm
Podsypka piaskowa	-
Grunt rodzimy	-

D1

DACH IST. DO OCIEPLENIA I WYMIANY POKRYCIA - KLATKA SCHOWOWA	
Pokrycie dachu - papa podkładowa + papa wierzchniego krycia	1,0 cm
Płyta OSB	2,2 cm
Ocieplenie - welna mineralna pomiędzy istniejącymi krokwiami	14,0 cm
Folia paroizolacyjna x1	-
Stelaż pod płytę GK	5,0 cm
Płyta GK x1	1,25 cm

D2

DACH IST. DO OCIEPLENIA I WYMIANY POKRYCIA - KLATKA SCHODOWA	
Pokrycie dachu - dachówka karpiówka podwójnie w koronkę	1,0 cm
Łaty / kontrłaty	4+4 cm
Membrana dachowa	-
Welna mineralna pomiędzy istniejącymi krokwiami	14,0 cm
Folia paroizolacyjna x1	-
Stelaż pod płytę GK (nad klatką schodową)	5,0 cm
Płyta GK x1 (nad klatką schodową)	1,25 cm

D1'

DACH IST. DO WYMIANY POKRYCIA	
Pokrycie dachu - papa podkładowa + papa wierzchniego krycia	1,0 cm
Płyta OSB	2,2 cm
Istniejąca więźba dachowa	ist.

D2'

DACH IST. DO WYMIANY POKRYCIA	
Pokrycie dachu - dachówka karpiówka podwójnie w koronkę	1,0 cm
Łaty / kontrłaty	4+4 cm
Membrana dachowa	-
Istniejąca więźba dachowa	ist.

UWAGI !!
1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, w naturze. W przypadku niezgodności, wyjaśnić z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności / rozbieżności między rysunkami należy je wyjaśnić z Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materiały mągą zostać zastąpione innymi równoważnymi wyłącznie po akceptacji Inwestora i Głównego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.

MAZUR
ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z O.O.
Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków
tel/fax: 0 prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

NAZWA ADRES OBIEKTU	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Chudoby 13, nr dz. 28/11, AM-10, obręb: Południe, gmina: Wrocław
INWESTOR	Gmina Wrocław Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

BRANŻA	Imię i nazwisko	branża upr. bud.	nr upr. bud.	podpis
architektura projektował	Artur Iwański	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	11/2010/DOIA	
architektura sprawdził	Arkadiusz Popiela	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	39/WPOKK/2013	

STADIUM	DATA	SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY	sierpień 2017	1:100

TYTUŁ RYSUNKU	RYS. NR
RZUT PIWNIC - STAN PROJEKTOWANY I ETAP	A-03b

MAZUR
ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS